



Руководство монтаж-
ника

NIBE™ F2300

Тепловой насос, использую-
щий воздух/воду

Содержание

1 Важная информация _____	2	Устройство плавного пуска _____	23
Информация по технике безопасности _____	2	Нагреватель компрессора _____	23
2 Доставка и обращение _____	7	Нагреватель муфты _____	23
Транспортировка и хранение _____	7	Проверка чередования фаз _____	23
Сборка _____	7	Пусковые работы и технический контроль _____	24
Поставляемые компоненты _____	11	Переналадка, сторона теплоносителя _____	24
Снятие боковой крышки _____	12	Регулирование, поток теплоносителя _____	25
3 Конструкция теплового насоса _____	13	7 Управление - введение _____	26
Общие сведения _____	13	Общие сведения _____	26
Клеммная коробка _____	15	Навигация _____	26
4 Соединения трубопровода _____	16	Пояснение дисплея _____	27
Общие сведения _____	16	Условия управления _____	28
Соединения труб с теплоносителем _____	16	8 Управление - каналы _____	30
Падение давления, сторона теплоносителя _____	16	Каналы состояния _____	30
Варианты стыковки _____	17	Каналы температуры _____	30
5 Электрические соединения _____	18	Каналы настроек _____	31
Общие сведения _____	18	9 Сбой климат-контроля _____	32
Соединения _____	19	Поиск и устранение неисправностей _____	32
Дополнительные соединения _____	21	10 Аксессуары _____	36
Соединение дополнительного оборудования _____	22	11 Технические данные _____	37
6 Ввод в эксплуатацию и наладка _____	23	Габариты и расположение _____	37
Подготовка _____	23	Уровни звукового давления _____	38
Заполнение системы теплоносителем и удаление воздуха _____	23	Технические характеристики _____	39
Балансовая температура _____	23	Электрическая схема _____	42
Температура остановки _____	23	Оглавление _____	47

1 Важная информация

Информация по технике безопасности

В данном руководстве описываются процедуры установки и обслуживания, осуществляемые специалистами.

Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях и не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, или при недостатке опыта и знаний, только если им не были даны инструкции по вопросам использования прибора лиц, ответственными за их безопасность. Это действует, в соответствии с применимыми разделами директивы низковольтных систем 2006/95/EC, LVD. Прибор также предназначен для использования специалистами или подготовленными пользователями в магазинах, гостиницах, легкой промышленности, на фермах и подобных условиях. Это действует, в соответствии с применимыми разделами технической директивы 2006/42/EC.

За детьми нужно следить, чтобы они не играли с прибором.

Это оригинал инструкции по эксплуатации. Перевод не допускается без согласия NIBE.

Права на дизайн или любые технические изменения защищены.

©NIBE 2011.

Символы



ПРИМЕЧАНИЕ

Этот символ обозначает опасность для машины или человека.



ВНИМАНИЕ!

Этот символ обозначает важную информацию о правилах, которые следует соблюдать во время установки.



СОВЕТ!

Этот символ обозначает советы по упрощению эксплуатации изделия.

Маркировка

F2300 имеет маркировку CE и соответствует степени защиты IP24.

Маркировка CE означает, что компания NIBE гарантирует соответствие изделия всем нормативным положениям соответствующих директив ЕС. Маркировка CE обязательна для большинства изделий, продаваемых в ЕС, независимо от места их изготовления.

Степень защиты IP 24 означает, что предметы с диаметром более или равным 12,5 мм не могут проникнуть внутрь изделия и повредить его и что изделие со всех сторон защищено от капель воды.

Меры предосторожности

Осторожно

Установка системы должна производиться в соответствии с данным руководством по установке.

Неправильная установка может стать причиной взрывов, получения травм, утечек воды, утечек хладагента, поражения электрическим током и пожара.

Соблюдайте указанные значения габаритов до выполнения работ на системе охлаждения, особенно при установке в небольших помещениях, с тем чтобы не допустить превышения плотности хладагента.

Для понимания значений размеров проконсультируйтесь со специалистом. Если плотность хладагента превышает предельное значение, нехватка кислорода в случае утечки может стать причиной серьезных аварий.

Используйте оригинальные аксессуары и указанные компоненты для проведения установки.

Если используются детали, отличные от указанных, в результате неправильной работы системы возможны утечки воды, поражение электрическим током, получение травм и пожар.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочей зоны — во время работ по обслуживанию системы возможна утечка хладагента.

При контакте хладагента с открытым огнем выделяется ядовитый газ.

Устанавливайте устройство на прочные опоры.

Установка в неподходящих расположениях может привести к падению устройства и стать причиной повреждения оборудования и травм. Установка без использования надежных опор может вызвать вибрацию и шум.

Убедитесь в устойчивом положении устройства после установки, оно должно выдерживать землетрясение и сильный ветер.

Установка в неподходящих расположениях может привести к падению устройства и стать причиной повреждения оборудования и травм.

Электрическая установка должна проводиться квалифицированным электриком, и система должна быть подключена как отдельная цепь.

Электропитание недостаточной мощности или неправильно работающая система электропитания может стать причиной поражения электрическим током и пожара.

Для электрических соединений используйте кабели с указанными характеристиками, прочно закрепляйте кабели в клеммных колодках и обеспечивайте отсутствие натяжения проводки, чтобы не создать чрезмерную нагрузку на клеммные колодки.

Ослабленные соединения или крепления кабелей могут привести к нештатной выработке тепла или пожару.

После установки или обслуживания системы проверьте, что в ней нет утечек хладагента в газообразной форме.

Это вызывает происхождение утечка газообразного хладагента, при его дальнейшем контакте с нагревателями типа aerotemp, плитой или иной горячей поверхностью выделяется ядовитый газ.

До открытия/размыкания контура хладагента выключайте компрессор.

Если контур хладагента открыт/разомкнут при работающем компрессоре, в технологический контур может попасть воздух. Это вызывает чрезмерно высокое давление в технологическом контуре, что может стать причиной взрывов и получения травм.

При проведении сервисного обслуживания или проверки отключайте электропитание.

Если электропитание не выключено, имеется риск поражения электрическим током и травм из-за вращения вентилятора.

Запрещается использовать устройство со снятыми панелями и средствами защиты.

Прикосновение к вращающемуся оборудованию, горячим поверхностям и деталям под высоким напряжением может стать причиной травм из-за затягивания в оборудование, ожогов или поражения электрическим током.

До начала работы с электрическими компонентами отключите электропитание.

Несоблюдение требования об отключении электропитания может стать причиной поражения электрическим током, повреждения и неправильной работы оборудования.

Уход

Соблюдайте осторожность при установке электрических компонентов.

Не подключайте провод заземления к газопроводу, водопроводу, молниевыводу или проводу заземления телефонной линии. Неправильное заземление может вызвать неправильную работу оборудования и привести к поражению электрическим током при коротком замыкании.

Используйте главный выключатель с достаточной отключающей способностью.

При недостаточной отключающей способности выключателя возможна неправильная работа и пожар.

Всегда используйте предохранитель с соответствующими характеристиками в расположениях, где требуется защита с помощью предохранителя.

Подключение устройства с помощью медных проводов или иных металлических проводов может привести к поломке устройства или пожару.

Прокладку кабелей следует выполнять так, чтобы исключить их повреждение об острые металлические края или передавливание панелями.

Неправильная установка может стать причиной поражения электрическим током, нагревания и пожара.

Запрещается устанавливать модуль вблизи расположений, где возможна утечка возгораемых газов.

При скоплении газа вокруг устройства возможен пожар.

Запрещается устанавливать устройство в местах скопления коррозионных газов (например, паров азотистых соединений), воспламеняемых газов или паров (например, растворителя или бензина) или других летучих воспламеняемых веществ.

Коррозионные газы могут вызвать коррозию теплообменника, поломку пластмассовых деталей и т.д., воспламеняемые газы или пары могут вызвать пожар.

Запрещается использовать модуль в помещениях, где возможно разбрызгивание воды, например, в прачечной. Внутренний модуль не является водозащищенным, что может привести к поражению электрическим током и пожару.

Не используйте модуль для таких специальных целей, как хранение пищи, охлаждение высокоточных инструментов, заморозка животных, растений или произведений искусства.

Это может повредить хранимые предметы.

Не устанавливайте и не используйте системы вблизи оборудования, создающего электромагнитные поля или высокочастотные помехи.

Такое оборудование так инверторы, резервные энергоблоки, высокочастотные медицинские устройства и телекоммуникационное оборудование могут оказывать влияние на модуль и вызывать его сбой и поломки. Модуль также может влиять на работу медицинского оборудования и телекоммуникационного оборудования, вызывая их сбой или отказы.

Запрещается устанавливать наружный модуль в указанных ниже расположениях.

- Места, где возможна утечка воспламеняемого газа.
- Места, где в воздух могут попасть углеродное волокно, металлический порошок или другие порошки.
- Места, где на работу модуля могут повлиять другие вещества, например, газы сернистых соединений, хлор, кислотные или щелочные соединения.
- Места, где устройство подвержено прямому воздействию масляного тумана или пара.
- Транспортные средства и корабли.
- Места, где используются машины, создающие высокочастотные помехи.
- Места, где часто используются косметические и иные спреи.
- Места, подверженные прямому воздействию повышенной солености воздуха. В данном случае наружный модуль должен быть защищен от прямого забора соленого воздуха.

- Места, где возможно большое количество снега.
- Места, где система подвержена воздействию печного дыма.

Если нижняя панель наружной секции проржавела или повреждена иным образом вследствие длительного использования, ее следует заменить.

Использование изношенной или поврежденной панели может привести к падению устройства и получению травм.

При выполнении пайки вблизи устройства убедитесь, что остатки припоя не повреждают поддон для сбора конденсата.

При попадании горячего припоя в устройство во время пайки в поддоне могут образоваться небольшие отверстия, что приведет к утечке воды. Во избежание повреждения храните внутренний модуль в упаковке или закройте его защитным материалом.

Не допускайте выхода дренажной трубы в каналы, где возможно наличие ядовитых газов, например, сульфидов. Если труба выходит в такой канал, ядовитые газы попадут в жилые помещения и окажут серьезное влияние на здоровье и безопасность пользователя.

Выполняйте изоляцию соединительных труб модуля, чтобы не допустить конденсации на них атмосферной влаги. Недостаточная изоляция может привести к образованию конденсата, что вызовет повреждение крыши, пола, мебели и ценных вещей вследствие попадания на них влаги.

Не устанавливайте наружный модуль в местах обитания насекомых и мелких животных.

Насекомые и мелкие животные могут попасть в электронные компоненты и вызвать их повреждение или возгорание. Дайте пользователю указание поддерживать окружающее оборудование в чистоте.

Соблюдайте осторожность при переносе оборудования вручную.

Если устройство весит свыше 20 кг, его переноска должна осуществляться двумя людьми. Используйте перчатки для минимизации риска порезов.

Надлежащим образом утилизируйте упаковочный материал.

Остатки упаковочного материала могут стать причиной травм, если в них есть древесина и гвозди.

Не прикасайтесь к кнопкам влажными руками.

Это может привести к поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к трубам хладагента голыми руками во время работы системы.

Во время работы системы такие трубы могут быть слишком горячими или слишком холодными в зависимости от рабочего режима. Прикосновение к трубам может вызвать ожоги или обморожения.

Не отключайте питание сразу же после пуска оборудования.

Подождите в течение не менее 5 минут, в противном случае возникает риск утечки воды или поломки.

Не управляйте системой с помощью главного выключателя.


Это может привести к пожару или утечке воды. Кроме того, внезапный пуск вентилятора может стать причиной травм.

Специально для устройств, предназначенных для R407C

- Запрещается использовать хладагенты, не предназначенные для данного модуля.
- Запрещается использовать зарядные емкости. Данные типы зарядных емкостей изменят состав хладагента, что ухудшает производительность системы.
- При заполнении хладагент должен подаваться из емкости в жидкой форме.

Серийный номер

Серийный номер находится в верхней левой части задней крышки и на ножке изделия.

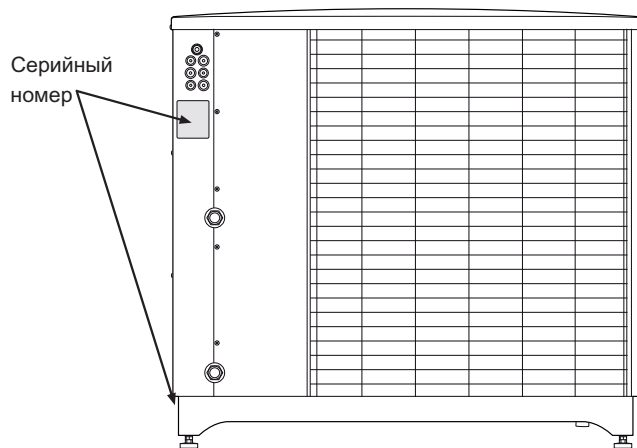

ВНИМАНИЕ!

Сообщая о неисправности, всегда указывайте серийный номер изделия.

Информация по отдельным странам

Руководство монтажника

Данное руководство монтажника должно оставаться у клиента.

Контроль в процессе монтажа оборудования

Действующие нормы требуют проведения проверки отопительной установки перед вводом в эксплуатацию. Проверка должна выполняться лицом, обладающим соответствующей квалификацией. Заполните информационную страницу о данных установки в руководстве пользователя.

✓	Описание	Примечания	Подпись	Дата
	Теплоноситель (стр. 16)			
	Система промыта			
	Система проветрена			
	Фильтр твердых частиц			
	Запорный и спускной клапан			
	Расход подпитки			
	Электричество (стр. 18)			
	Предохранители здания			
	Прерыватель-предохранитель			
	Прерыватель цепи заземления			
	Тип/характеристики кабеля нагрева			
	Номинальный ток предохранителя, кабель нагрева (F3)			
	Разное			
	Труба водного конденсата			
	Изоляция трубы водного конденсата, толщина (если не используется KVR 10)			

Контактная информация

AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o., Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi

GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

NL NIBE Energietechnik B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no

PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru

SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

Относительно стран, не упомянутых в этом списке, свяжитесь с компанией Nibe в Швеции или см. дополнительную информацию на веб-сайте www.nibe.eu.

2 Доставка и обращение

Транспортировка и хранение

Транспортировку и хранение F2300 требуется осуществлять в вертикальном положении.




ПРИМЕЧАНИЕ


Убедитесь, что тепловой насос не упадет во время транспортировки.

Сборка

- Устанавливайте F2300 вне помещения на прочном ровном основании, способном выдержать вес данного оборудования, предпочтительно на бетонном фундаменте. Если используются бетонные опоры, они должны располагаться на асфальте или гальке.
- Бетонные опоры или фундамент должен располагаться так, чтобы нижний край испарителя находился на уровне средней высоты снегового покрытия в конкретной местности, при этом минимальное расстояние должно составлять 300 мм.
- Не располагайте F2300 в местах, где недопустим высокий уровень шума, например, рядом со стенами спальни.
- При выборе места следует также позаботиться о том, чтобы не создать неудобств для соседей.
- F2300 должен размещаться так, чтобы не допустить рециркуляцию наружного воздуха. Это может привести к снижению выходной мощности и КПД.
- Возможно образование больших количеств водного конденсата либо талой воды после оттаивания. Водный конденсат должен сливаться в дренажную или аналогичную систему (см. стр. 9).
- При установке следует соблюдать осторожность, чтобы не оцарапать тепловой насос.

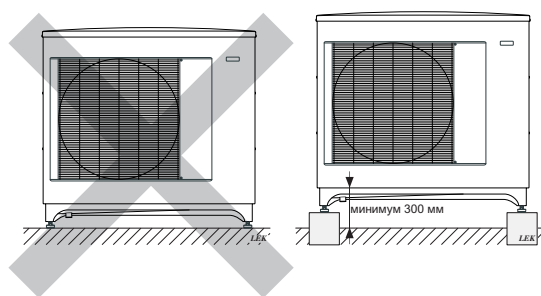

Не располагайте F2300 непосредственно на лужайке или иной нетвердой поверхности.

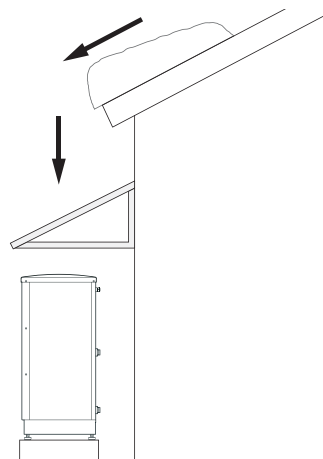

Если имеется риск падения предметов с крыши, необходимо установить защитную крышку или козырек для защиты теплового насоса, труб и проводки.


Поднимите с улицы к месту установки

Если основание позволяет, наиболее простым средством для транспортировки F2300 к месту установки является тележка для манипуляций с поддонами.



ПРИМЕЧАНИЕ

Центр тяжести смещен в одну сторону (см. графическое обозначение на упаковке).

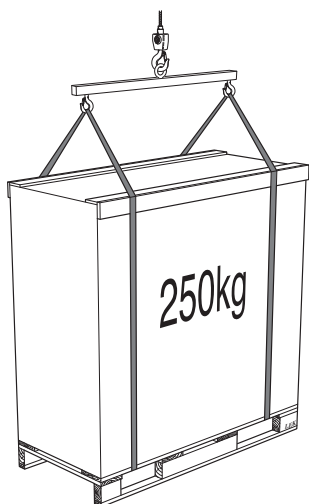

Если требуется переместить F2300 по мягкому грунту, например, лужайке, рекомендуется использовать кран для его перемещения на место установки. При использовании крана для подъема F2300 упаковка должна сохраняться в целости, а нагрузка должна быть равномерно распределена по стреле крана, как показано на рисунке выше.

При невозможности использовать кран F2300 можно транспортировать с помощью расширенной тележки для мешков. F2300 должен располагаться на стороне, отмеченной как «тяжелая сторона», а для подъема F2300 требуется усилие двух человек.

Переместите с поддона в окончательное положение

До подъема удалите упаковочный материал и закрепите строп на поддоне.

Разместите подъемные стропы вокруг каждой ножки машины. Для подъема машины с поддона на основании требуется усилие четырех человек, по одному на каждый подъемный строп.

Подъем оборудования допускается исключительно за ножки.

Утилизация

При утилизации демонтаж изделия выполняется в обратном порядке. Подъем должен осуществляться на нижнюю панель, которая используется вместо поддона!

Поддон для сбора водного конденсата

Для сбора и отведения большей части конденсата от теплового насоса используется специальный желоб.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для надлежащей работы теплового насоса необходим отвод водного конденсата, при этом дренажная система должна размещаться так, чтобы водный конденсат не повредил здание.



ПРИМЕЧАНИЕ

В комплект не включена труба с кабелем нагрева для дренажа поддона для сбора конденсата.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения надлежащей работы данной функции следует использовать аксессуар KVR 10.



ПРИМЕЧАНИЕ

Установку и техобслуживание электрооборудования следует выполнять под контролем уполномоченного электрика.




ВНИМАНИЕ!

Если ни один из рекомендованных вариантов не используется, требуется обеспечить надлежащий отвод конденсата другими средствами.

- Собранный водный конденсат (до 100 л/день) должен отводиться с помощью трубы в соответствующую дренажную систему; рекомендуется использовать трубу минимальной длины.
- Часть трубы, на которую может воздействовать низкая температуры, должна нагреваться с помощью кабеля нагрева для недопущения замерзания.
- Проложите трубу от F2300 до точки дренажа.
- Выход трубы отвода водного конденсата должен располагаться на глубине, обеспечивающей защиту от замерзания, или внутри помещения (с соблюдением местных нормативных требований и постановлений).
- В установках, где возможна циркуляция воздуха в трубе отвода водного конденсата, используйте влагоотделитель.
- Изоляция в нижней части поддона для сбора водного конденсата должна быть герметичной.

Рекомендованные варианты

Каменный кессон

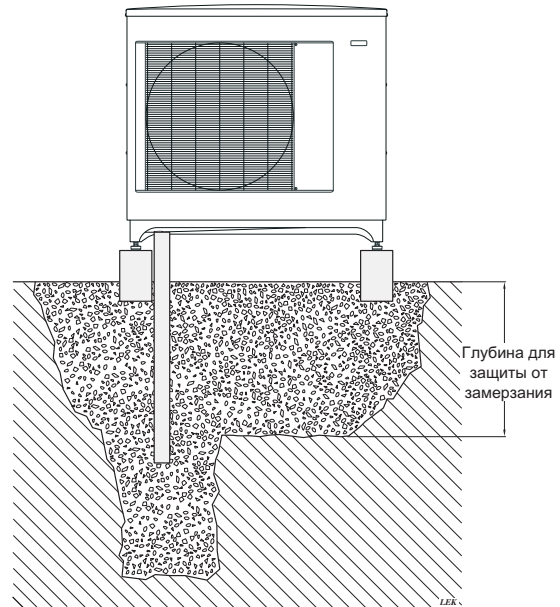

При наличии в здании подвала кессон должен устанавливаться так, чтобы не повредить здание. В противном случае кессон следует устанавливать непосредственно под тепловым насосом.

Выход трубы для отвода водного конденсата должен располагаться на достаточной глубине для недопущения замерзания.

Дренаж внутри помещения




Отвод водного конденсата может осуществляться в дренажную систему внутри помещения (с соблюдением местных нормативных требований и постановлений).

Проложите трубу от F2300 до точки дренажа.

Труба для отвода водного конденсата должна оснащаться влагоотделителем для недопущения циркуляции воздуха в трубе.

Открытый дренаж

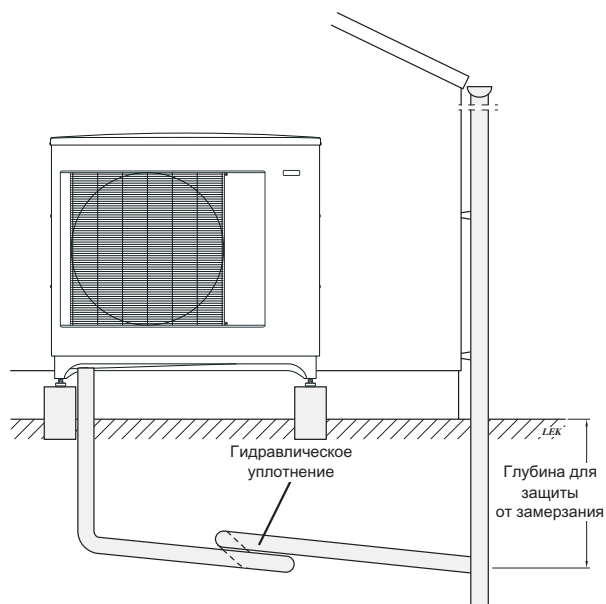


Выход трубы для отвода водного конденсата должен располагаться на достаточной глубине для недопущения замерзания.

Проложите трубу от F2300 до точки дренажа.


Труба для отвода водного конденсата должна оснащаться влагоотделителем для недопущения циркуляции воздуха в трубе.

Зона установки


F2300 необходимо устанавливать на расстоянии не менее 400 мм от дома. При этом свободное пространство над F2300 должно быть не менее одного метра.

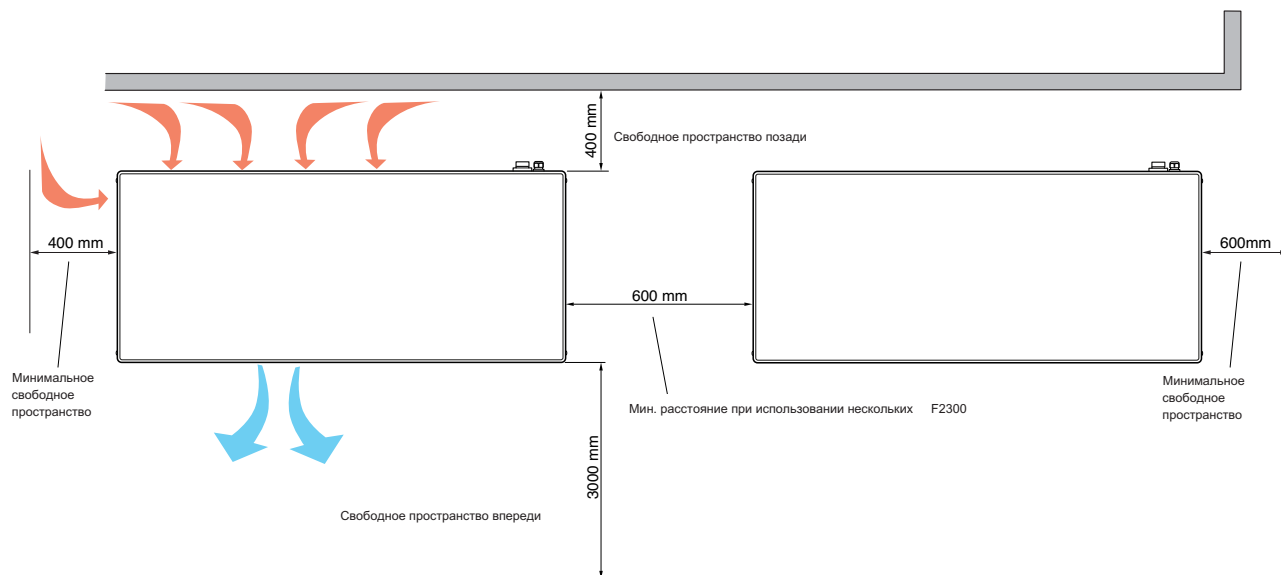

Поставляемые компоненты




Гибкие трубы 2 шт. (R32)




Фильтр твердых частиц R32

Снятие боковой крышки

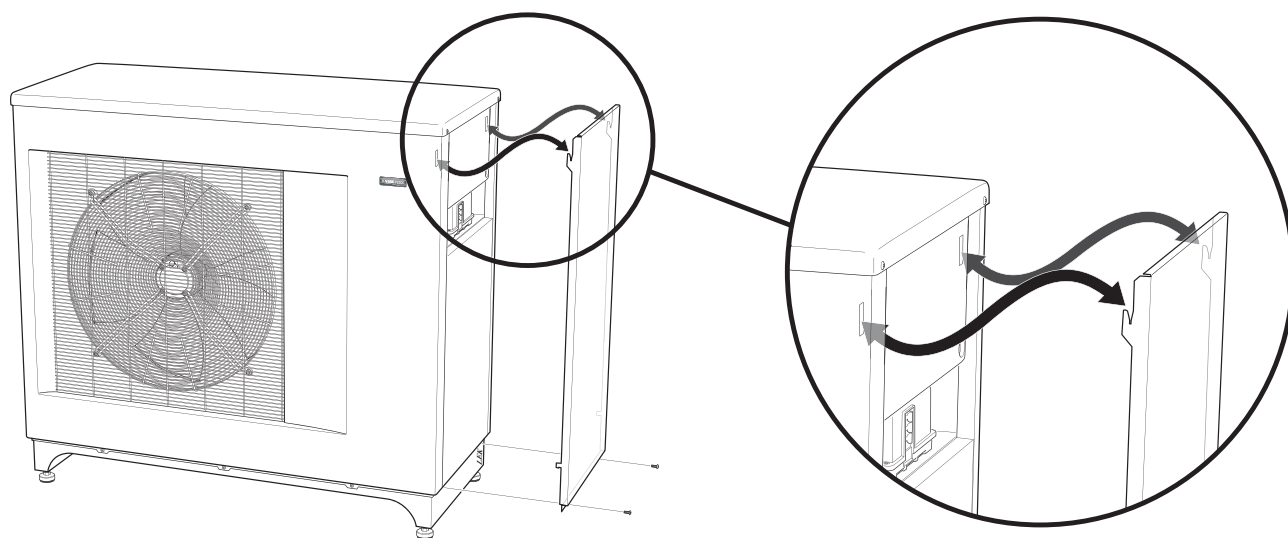

3 Конструкция теплового насоса

Общие сведения

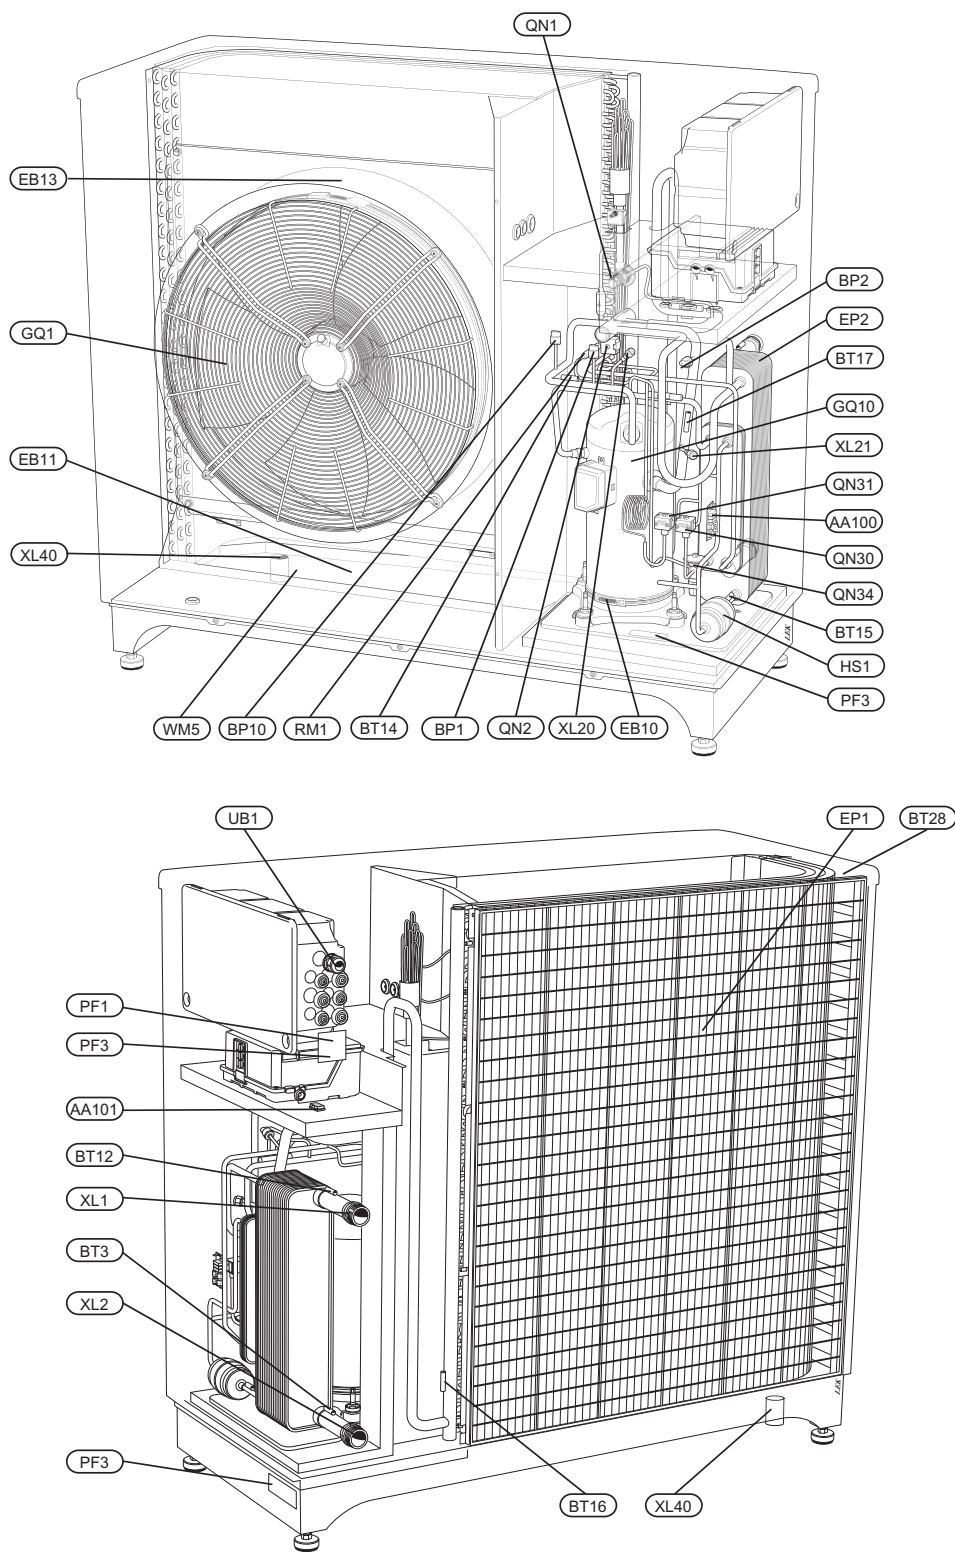

Соединения трубопровода

- XL 1 Соединение, возврат теплоносителя из F2300, G1 (Ø28 mm)
- XL 2 Соединение, подача теплоносителя к F2300, G1 (Ø28 mm)
- XL 20 Сервисное соединение, высокое давление
- XL 21 Сервисное соединение, низкое давление
- XL 40 Соединение, дренаж поддона для сбора конденсата

Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-1 и 81346-2.

Компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- QN 2 Четырехходовой клапан
- RM 1 Обратный клапан
- WM 5 Поддон для сбора водного конденсата

Датчики и т. д.

- BP 1 Переключатель высокого давления (29 бар)
- BP 2 Реле низкого давления
- BP 10 Переключатель высокого давления (32 бар)
- BT 3 Датчик температуры, возврат
- BT 12 Датчик температуры, подводящий трубопровод конденсатора
- BT 14 Датчик температуры, нагретый газ
- BT 15 Датчик температуры, трубопровод жидкого хладагента
- BT 16 Датчик температуры, испаритель
- BT 17 Датчик температуры, всасываемый газ
- BT 28 Датчик температуры окружающей среды

Электрические компоненты

- AA 100 Плата соединительной линии связи, датчик
- AA 101 Плата соединительной линии связи
- EB 10 Нагреватель компрессора
- EB 11 Нагреватель поддона для сбора конденсата
- EB 13 Нагреватель муфты
- GQ 1 Вентилятор


Компоненты охлаждения

- EP 1 Испаритель
- EP 2 Конденсатор
- GQ 10 Компрессор
- HS 1 Сухой газоочиститель
- QN 1 Расширительный клапан
- QN 30 Электромагнитный клапан, впрыск жидкости
- QN 31 Электромагнитный клапан, впрыск газа
- QN 34 Расширительный клапан, впрыск газа

Разное

- PF 1 Шильдик
- PF 3 Серийный номер
- UB 1 Уплотнение кабеля, подача электропитания

Клеммная коробка

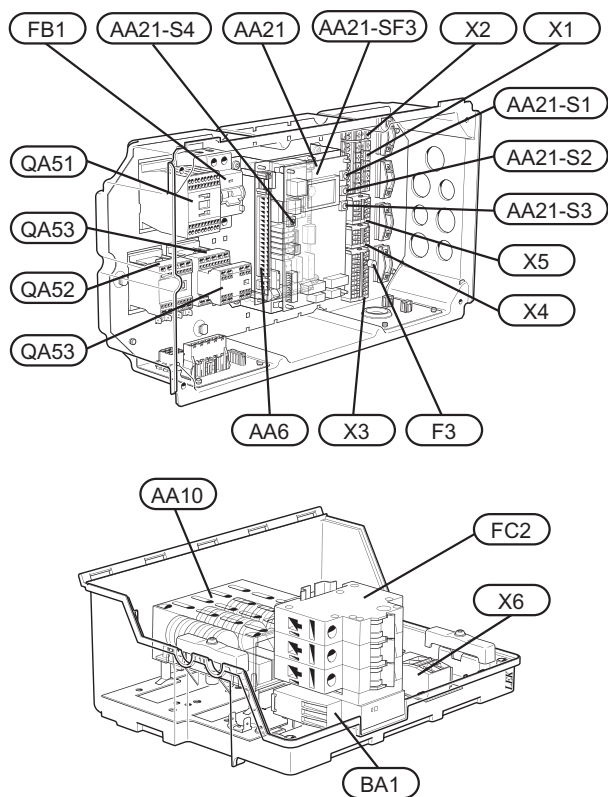

Электрические компоненты

AA 6	Плата реле с блоком питания
AA 10	Реле плавного пуска
AA 21	Плата управления с дисплеем
S 1	Кнопка "плюс"
S 2	Кнопка "минус"
S 3	Кнопка ввода
S 4	Кнопка сброса
SF 3	Контраст дисплея
BA 1	Прибор контроля порядка чередования фаз (3-фазный)
F 3	Плавкий предохранитель для внешнего кабеля нагрева (250 мА)
FC2	Защита двигателя
QA 51	Контактор, головной контактор
QA 52	Контактор, низкоскоростной вентилятор
QA 53	Контактор, высокоскоростной вентилятор
X 1	Клеммная колодка, подача электропитания
X 2	Клеммная колодка, внешний источник питания
X 3	Клеммная колодка, нагнетательный насос, внешний нагреватель
X 4	Клеммная колодка, общий аварийный сигнал
X 5	Клеммная колодка, термостат, блокирование компрессора
X 6	Клеммная колодка

Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-1 и 81346-2.

4 Соединения трубопровода

Общие сведения

Установка труб должна выполняться в соответствии с действующими нормами и директивами.

F2300 работает только при температуре возврата до 55 °С и при температуре до 65 °С на выходе теплового насоса.

Поскольку F2300 не оснащен внешними запорными клапанами на стороне воды, их необходимо установить для упрощения дальнейшего техобслуживания. Температура возврата ограничена датчиком обратной линии.

Объемы воды

При стыковке с F2300 рекомендуется поддерживать минимальный доступный объем воды в системе — не менее 20 литров на 1 кВт выходной мощности теплового насоса.



ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения деталей компонентов из-за засорения следует промыть сеть трубопроводов перед подключением теплового насоса.

Соединения труб с теплоносителем

- F2300 можно подключить к системе отопления в соответствии с одним из системных решений, которые можно загрузить с веб-сайта www.nibe.eu.
- Необходимо выпустить воздух из теплового насоса через верхнее соединение (XL1) с помощью воздуховыпускного ниппеля на входящем в комплект гибком шланге.
- Необходимо установить перед воздухозаборником входящий в комплект фильтр твердых частиц, т. е. нижнее соединение (XL2) на F2300.
- Все наружные трубопроводы должны иметь теплоизоляцию толщиной не менее 19 мм.
- Установите запорный и спускной клапаны так, чтобы сливать воду из F2300 в случае продолжительных перебоев с питанием.
- Входящие в комплект поставки гибкие шланги действуют как гасители вибрации. Гибкие трубы устанавливаются так, чтобы сформировалось колено, и поэтому действуют как гасители вибрации.

Нагнетательный насос



ПРИМЕЧАНИЕ




Чтобы предотвратить повреждение вследствие замерзания, нагнетательный насос должен быть в рабочем состоянии даже при выключенном F2300.

Возможно управление нагнетательным насосом непосредственно с F2300, клеммной колодки (X3); при этом учитывается температура окружающей среды. В качестве

альтернативы тепловой насос подключается к промежуточному контуру с теплообменником, насосом и водой с антифризом.

Падение давления, сторона теплоносителя

F2300 -14, 20

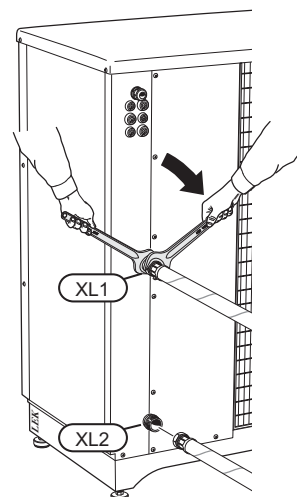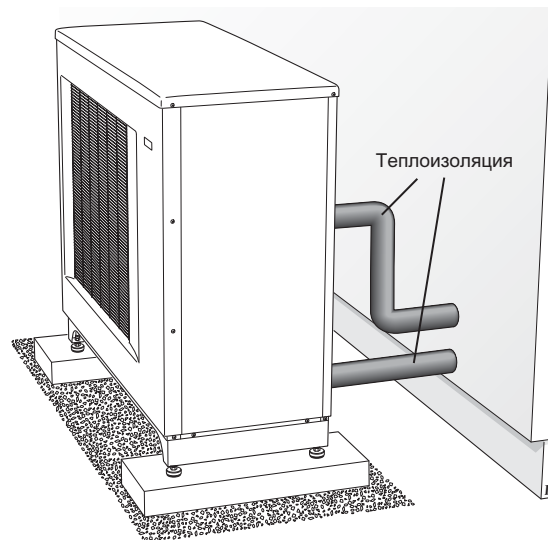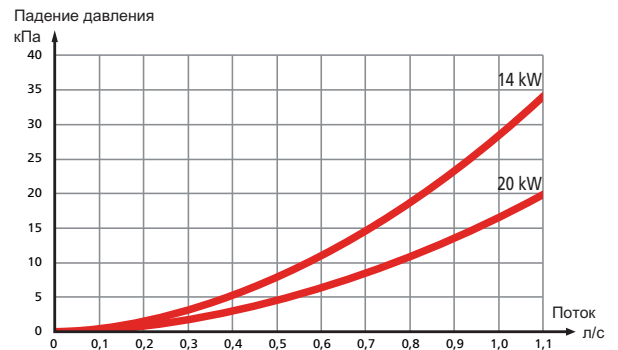

Варианты стыковки

F2300 может устанавливаться несколькими различными способами, например, со встроенным или внешним управлением. При любых вариантах стыковки должно устанавливаться защитное оборудование, соответствующее действующим нормативным положениям.

Варианты стыковки: см. www.nibe.eu.

При стыковке с F2300 рекомендуется поддерживать минимальный доступный объем воды в системе — не менее 20 литров на 1 кВт выходной мощности теплового насоса.

5 Электрические соединения

Общие сведения

- Запрещается подключать тепловой насос без разрешения поставщика электроэнергии. Устройство должно подключаться под контролем квалифицированного электрика.
- В случае использования микровыключателя он должен иметь характеристику «С» (работа компрессора). Размеры микровыключателей приводятся в разделе "Технические характеристики".
- F2300 не оснащен всенаправленным прерывателем цепи на блоке питания. Кабель питания теплового насоса должен подключаться через прерыватель цепи с зазором между контактами не менее 3 мм. Если в здании имеется прерыватель замыкания на землю, тепловой насос должен быть оборудован отдельным отводом. Питание 400 V 3NAC 50Hz должно подаваться через распределительные щиты с плавкими предохранителями.
- Перед проведением испытания качества изоляции в здании следует отключить тепловой насос.
- Подключите кабель управляющих сигналов термостата к клемме (X5). Тип кабеля: неэкранированный LiYY, экранированный LiYCY. Сечение кабеля — не менее 0,22 при длине менее 50 м.
- В качестве альтернативы проводится соответствующий экранированный сигнальный кабель от клеммной колодки (AA21:J2) к внутреннему модулю от NIBE.
- Силовые и сигнальные кабели должны проходить через кабельные сальники с правой стороны теплового насоса, которые видны спереди.
- Нагнетательный насос для F2300 можно подключать к клеммной колодке (X3) или отдельному источнику питания. **ПРИМЕЧАНИЕ!** Если питание F2300 отключено, а нагнетательный насос подключен к клеммной коробке (X3), существует опасность замораживания.
- Цепь общего аварийного сигнала можно подключить к клемме (X4).




ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение и техобслуживание электрооборудования следует выполнять под контролем квалифицированного электрика. Установка электрооборудования и электропроводка должны выполняться в соответствии с действующими нормативами.



ПРИМЕЧАНИЕ

При соединении необходимо принимать во внимание активное внешнее управление.

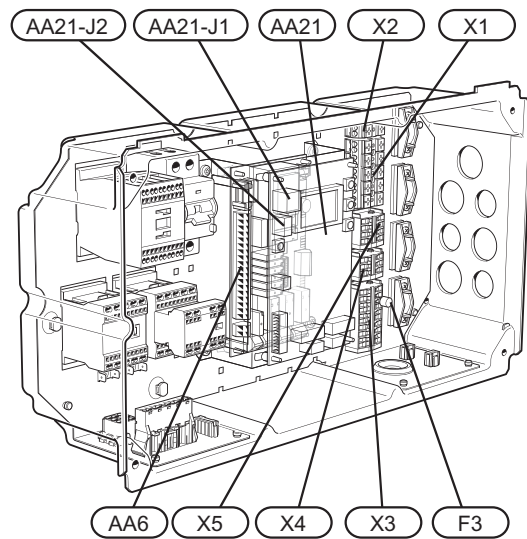

Доступ к электрическому соединению




ПРИМЕЧАНИЕ

Открытие крышки производится с использованием отвертки Torx 20.


Снятие электрошкафа

Отвинтите винты и снимите крышку.

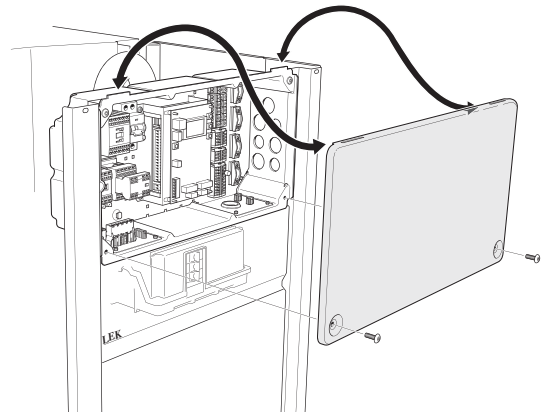

Разборка распределительной коробки двигателя

Отвинтите винты и снимите крышку.

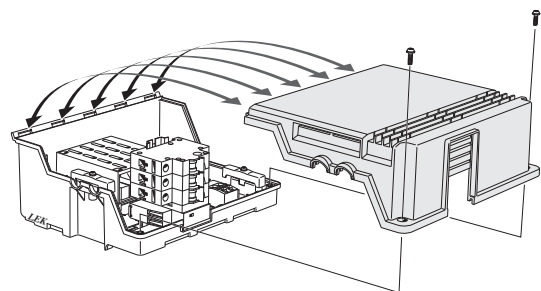


Соединения



ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание интерференции не следует прокладывать неэкранированные кабели связи и/или кабели датчиков для внешних подключений на расстоянии менее 20 см от кабеля высокого напряжения.

Соединение электропитания

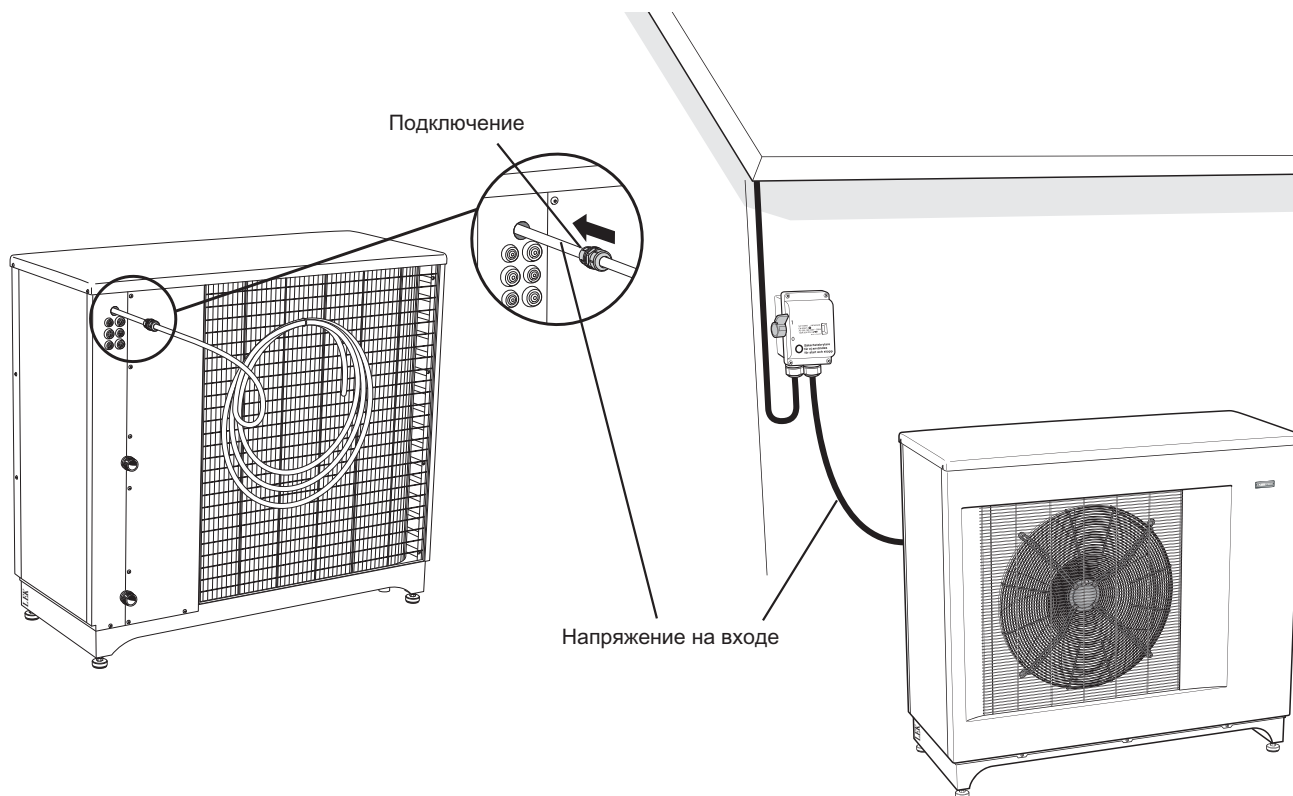

Кабель питания поставляется подключенным к клеммной колодке -X1. Длина наружной части кабеля теплового насоса — примерно 1,8 м.

При установке муфты для труб должны устанавливаться на задней части теплового насоса.

Подключение внешнего управляющего напряжения




ПРИМЕЧАНИЕ


Снабдите все распределительные коробки предупреждающими табличками о внешнем напряжении.

При подключении внешнего управляющего напряжения с отдельным прерывателем замыкания на землю отсоедините кабели между клеммной колодкой X1:N и X2:N и между клеммной колодкой X1:L1 и X2:L1 (как показано на рисунке).

Рабочее напряжение (1 x 230 В + N + PE) подключено к X2:N и X2:L1 (как показано на рисунке).

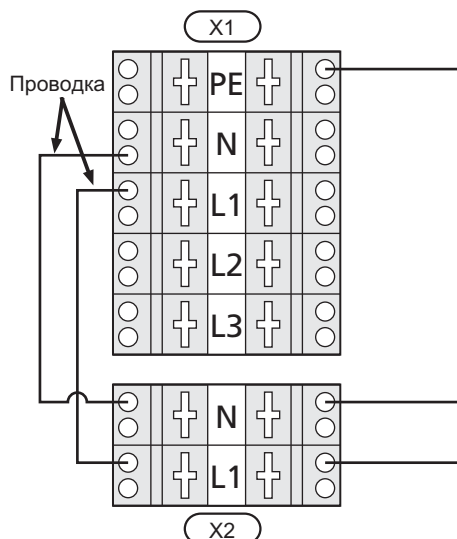

При подключении внешнего управляющего напряжения необходимо подключить переключатель (для управления тарифом) к соединению X5:1 и X5:2 (блокирование компрессора) для отключения аварийного сигнала MP.

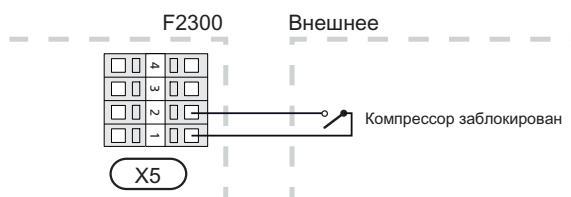

Нагнетательный насос


Для того чтобы с помощью F2300 обеспечить управление нагнетательным насосом (GP12), подключите его к клеммной колодке X3:1(PE), 3(L) и 4(N). Работа насоса зависит от состояния F2300, потребности в отоплении / горячей воде и температуры окружающей среды. Насос работает под управлением F2300.

При беспотенциальном подключении циркуляционного насоса вместо кронштейна устанавливается отдельный источник питания для X3:2(L).

Предотвращение замораживания


При температурах ниже +2 °С нагнетательный насос периодически включается, а при температуре ниже -20 °С работает непрерывно. Данная функция срабатывает при наличии питания на F2300.

Минут на 30 минут

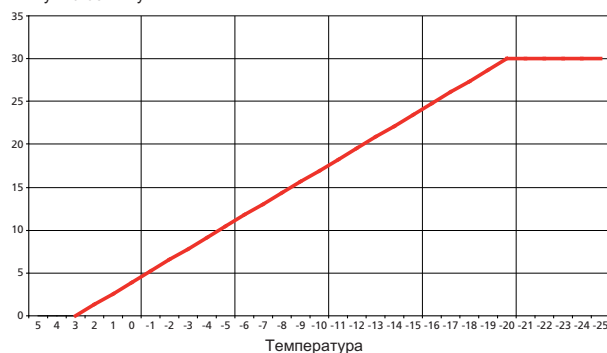

ПРИМЕЧАНИЕ

Если нагнетательный насос подключен к клеммной колодке X3, а питание F2300 отключено, возникает опасность замораживания.

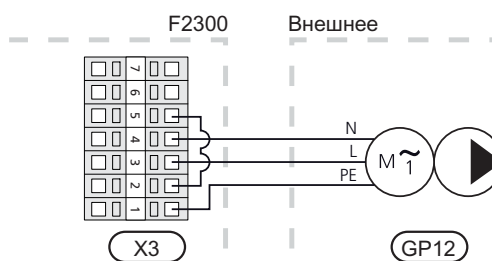


Внешний кабель нагрева (KVR 10)

F2300 оснащен клеммной колодкой для внешнего кабеля нагрева (EB14, не поставляется). Для подключения используется плавкий предохранитель 250 мА (F3, 15 Вт/м). При использовании кабеля с другими характеристиками плавкий предохранитель следует заменить предохранителем, рассчитанным на соответствующее номинальное напряжение.

Длина (м)	Суммарная мощность (Вт)	Плавкий предохранитель (F3)	Деталь NIBE №
1	15	T100мА/250В	718085
3	45	T250мА/250В	518900*
6	90	T500мА/250В	718086
10	150	T800мА/250В	718087

* Заводская установка.

Внешний кабель нагрева (EB14) подключается к клеммной колодке X3:4 и 7, как показано на рисунке:

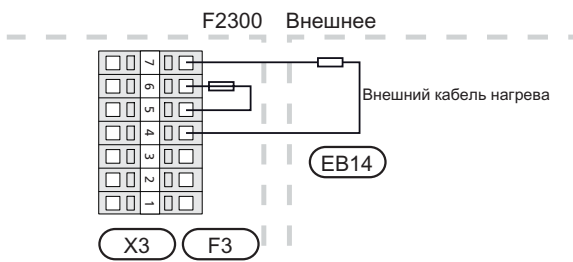


ПРИМЕЧАНИЕ

Труба должна выдерживать нагрев кабеля нагрева.

Для обеспечения надлежащей работы данной функции следует использовать аксессуар KVR 10.

Прокладка кабелей

На следующем рисунке показана рекомендованная прокладка кабелей от распределительной коробки до поддона для сбора водного конденсата на наружной стороне F2300. Переход от электрического кабеля до кабеля нагрева должен выполняться после кабельного ввода к поддону для сбора водного конденсата. Расстояние от распределительной коробки до ввода к поддону для сбора водного конденсата должно составлять примерно 2600 мм.

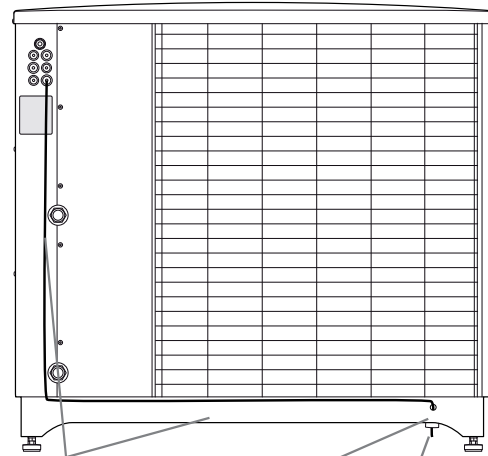

Прокладка не проводящих тепло частей кабеля нагрева.

Вводный провод

Кабель нагрева

Дополнительные соединения




ПРИМЕЧАНИЕ

Изложенные на следующих страницах сведения о термостатах, дополнительных источниках тепла, общих аварийных сигналах и простоях не имеют отношения к F2300, работающему под управлением внутреннего модуля NIBE.

Управление посредством термостата

Для включения и выключения компрессора можно использовать основной термостат или замыкающийся беспотенциальный контакт. Термостат должен размыкаться при достижении заданной температуры, то есть относиться к нормально замкнутому типу (NC). Контактор должен быть беспотенциальным.

Подключите термостат к клеммной колодке X5:3 и 4, как показано на рисунке.

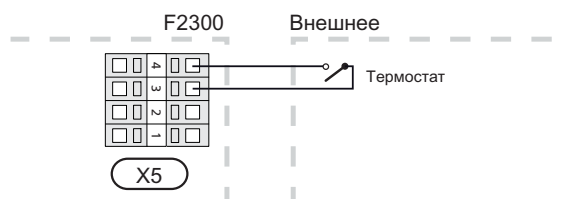

Дополнительный нагрев / простой

F2300 оснащен беспотенциальным контактором для подключения дополнительного источника тепла. Макс. 250V 2A.

Установка температуры окружающей среды (балансовой) при активированном дополнительном реле производится на канале A5; см. раздел "Управление - описание каналов".

Внешний дополнительный нагрев подключается с помощью клеммной колодки дополнительного реле J5:С,NO и NC на плате управления AA21.


Условия подключения дополнительного источника тепла:

- температура окружающей среды должна быть ниже заданной балансовой температуры (канал A5).
- Компрессор должен проработать минимальное время, задаваемое в канале A6. Это время предусматривает возможность оттаивания.

Если температура окружающей среды опускается ниже заданного значения, температуры остановки (простоя) в канале A7, работа компрессора блокируется и весь нагрев должен происходить за счет внешнего дополнительного источника тепла через реле простоя, клеммную колодку J6:С,NO и NC на плате управления AA21. Кроме того, данная функция активируется при отключении питания F2300.

Если температура окружающей среды превысит 40, работа компрессора блокируется и включается реле простоя.

Подключение к дополнительному реле выполняется, как показано на рисунке ниже.

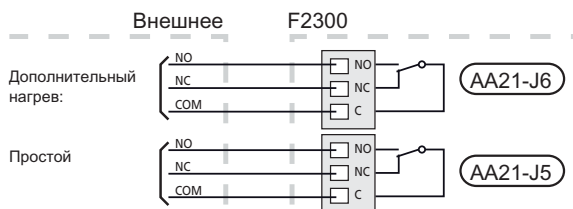

Макс. нагрузка на контактах реле равна 250V 2A.

При работе в условиях отсутствия необходимости в дополнительном источнике тепла контакторы реле NO и COM замкнуты.


Дополнительный источник тепла и простой подаются с контакторов NC и COM.

На рисунке контакторы показаны в состоянии отсутствия питания.

Дополнительное реле и реле простоя активируются в режиме нормальной работы F2300. Деактивация обоих реле происходит в случае сбоев в работе.

Пример дополнительного соединения

Принципиальная электрическая схема подключения вспомогательных реле для дополнительного источника тепла или простоя.

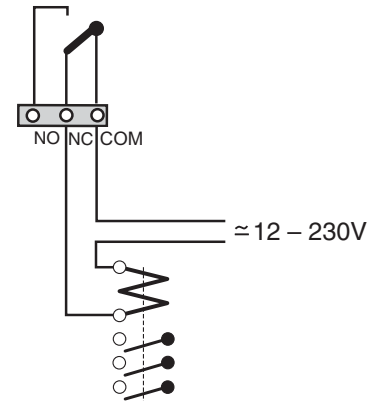


Вспомогательный контактор (не входит в комплект поставки)

Внешняя индикация главной аварийной сигнализации

F2300 оснащен контактом для внешней индикации общих аварийных сигналов. Данная функция используется для всех типов имеющихся аварийных сигналов. Макс. нагрузка на контакте реле равна 250 В 2А.

Подключение внешней индикации общих аварийных сигналов выполняется к клеммной колодке X4:1 к 3, как показано на рисунке ниже:

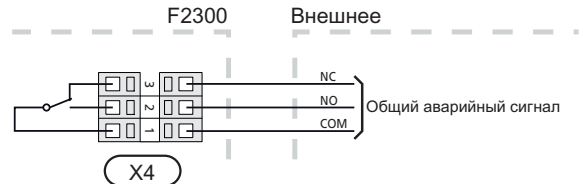

Соединение дополнительного оборудования

Инструкции по соединению дополнительного оборудования приведены в инструкции по установке соответствующего оборудования. См. стр. 36 со списком дополнительного оборудования, используемого с F2300.

6 Ввод в эксплуатацию и наладка

Подготовка

- Убедитесь, что тепловой насос не повредится во время транспортировки.
- Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить наличие теплоносителя в контуре и отсутствие воздушных пробок.
- Проверьте систему трубопроводов на предмет утечек.

Заполнение системы теплоносителем и удаление воздуха

1. Система заполняется водой в качестве теплоносителя до достижения необходимого давления.
2. Выпустите воздух из системы, воспользовавшись для этого воздуховыпускным ниппелем, установленным на входящей в комплект гибкой трубе, и, возможно, из циркуляционного насоса.



Балансовая температура

Балансовая температура — это наружная температура, при которой заданная выходная мощность теплового насоса равна потребности здания в тепле. Это означает, что тепловой насос обеспечивает потребность здания в тепле вплоть до указанной температуры.

Установка балансовой температуры, дополнительного нагрева производится на канале А5.

Температура остановки

Если температура остановки (канал А7) устанавливается между -10 и -25°C , температура потока снижается линейно от $-10^{\circ}\text{C} / 65^{\circ}\text{C}$ до $-25^{\circ}\text{C} / 63^{\circ}\text{C}$ (см. диаграмму на стр. 41).

Если температура окружающей среды ниже заданного значения температуры остановки, подогрев производится с помощью дополнительного устройства подогрева.

Устройство плавного пуска

F2300 оснащен реле плавного пуска (AA10), которое ограничивает пусковой ток компрессора.

Нагреватель компрессора

F2300 оснащен нагревателем компрессора для разогрева холодного компрессора перед запуском.



ПРИМЕЧАНИЕ

Нагреватель компрессора следует подключать за 6 – 8 часов до первого запуска; см. раздел "Пусковые работы и технический контроль".

Нагреватель муфты


F2300 оснащен подогревателем муфты, при необходимости обеспечивающим нагрев муфты вентилятора (не активен при доставке).



ПРИМЕЧАНИЕ

Подогреватель муфты необходимо только в том случае, когда температура окружающей среды слишком низкая в течение длительного времени.

Проверка чередования фаз

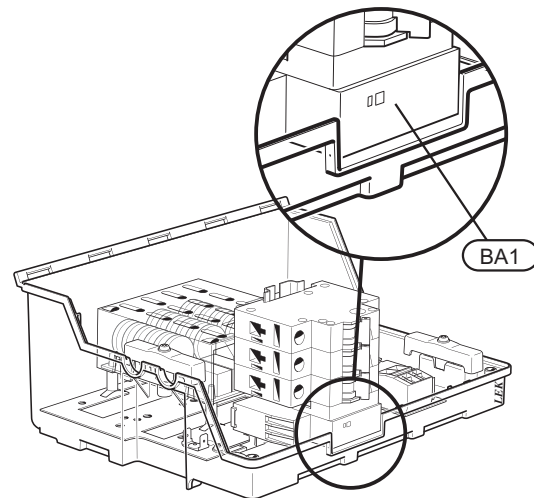

Датчик контроля порядка чередования фаз (BA1) включается, как только электропитание подключено к тепловому насосу. Проверьте правильность чередования фаз, как показано ниже.

- При правильном порядке чередования горит красный светодиод.
- Если порядок чередования фаз неправилен, тепловой насос получает аварийный сигнал 07 в канале S1, при этом мигают светодиоды.



ПРИМЕЧАНИЕ

Проверяйте чередование фаз при запуске!


Пусковые работы и технический контроль

1. Кабель связи, клеммная колодка (AA21:J1 или AA21:J2), или термостат, клеммная колодка (X5), не должны быть подключены.
2. Включите разъединитель.
3. Подключите F2300 к источнику питания.
4. Убедитесь, что включена автоматическая защита двигателя (FC2).
5. Проверьте, что светодиод на датчике контроля чередования фаз (BA1) светится красным.
6. Нагреватель компрессора (EB10) следует включать не менее чем за 6 – 8 часов до включения компрессора. Для этого включается управляющее напряжение и отсоединяется кабель связи или термостат.
7. На дисплей платы управления (AA21) выводится CO/CC F0 N1/N3 в зависимости от температуры окружающей среды. В течение этого времени компрессор разогревается, что способствует сохранению длительного срока его эксплуатации.
8. Кабель связи или внешние термостаты подключаются через 6 – 8 часов. См. раздел «Управление посредством термостата» в главе «Электрические соединения».
9. Перезапустите внутренний модуль NIBE.
10. При необходимости компрессор запускается примерно через 20 минут после установки соединения.
11. Отрегулируйте поток теплоносителя по диаграмме; см. раздел "Регулирование, поток теплоносителя".
12. Измените уставки меню при необходимости.
13. Заполните отчет по вводу в эксплуатацию в руководстве пользователя.
14. Установите на место снятые панели и крышку.
15. Удалите защитную пленку с крышки на F2300.



ПРИМЕЧАНИЕ

При соединении необходимо принимать во внимание активное внешнее управление.

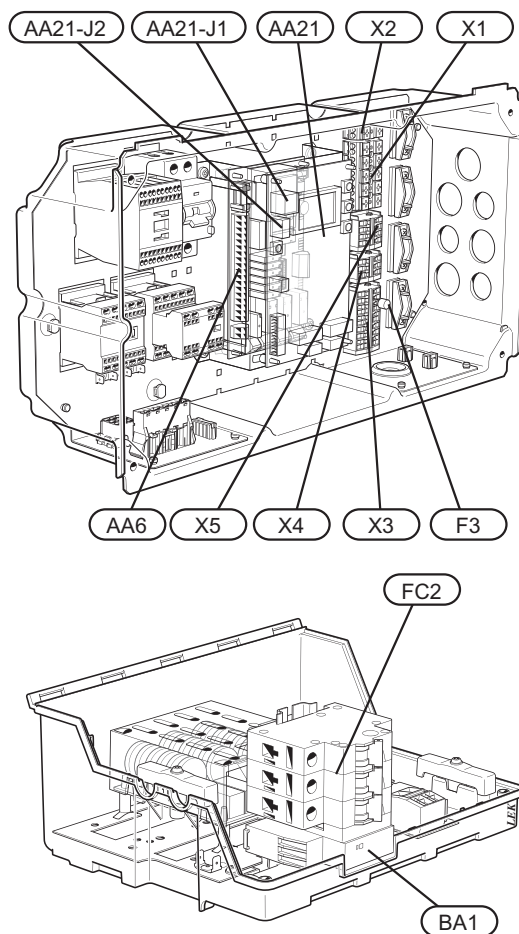

Переналадка, сторона теплоносителя


На начальном этапе из горячей воды выделяется воздух, поэтому может понадобиться выполнить его отвод. Если из теплового насоса, циркуляционного насоса или радиаторов доносится бульканье, необходимо продолжить удаление воздуха из системы. После стабилизации системы (достижения надлежащего давления и полного отсутствия воздуха) можно установить требуемую автоматическую систему управления отоплением.

Регулирование, поток теплоносителя

Регулирование разности температур (ΔT) потока и возврата рекомендуется проводить при подаче горячей воды или высокой нагрузке.

Регулирование производится с использованием температур в канале Т2 (температура подачи) минус значение канала Т3 (температура возврата). Данная разность температур (ΔT) регулируется с помощью циркуляционного насоса и управляющего клапана. Регулирование проводится при устойчивой работе в течение около 5 минут после запуска или около 5 минут после оттаивания при низкой температуре окружающей среды.

Разность температур должна соответствовать указанной на следующей диаграмме (+1- 2 К). При наружной температуре **F2300-14**

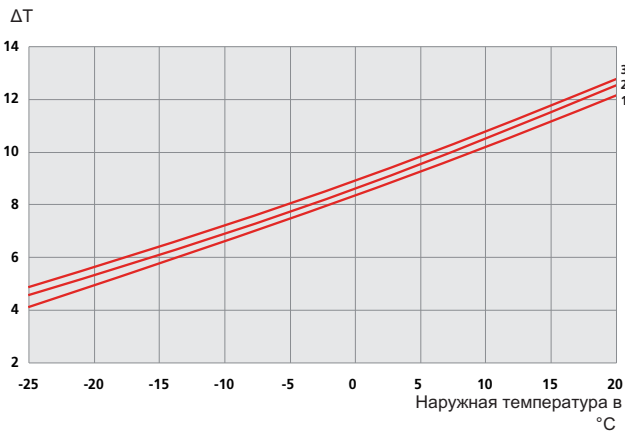

температуре выше 28°C возможно повышение потока теплоносителя на 30 %, чтобы уменьшить значение ΔT .


На диаграммах показан тепловой насос с высокой скоростью вентилятора. При снижении скорости вентилятора ΔT понизится на 0,5 – 1 градус.

Температура потока 1 и 4. 35°C



Температура потока 2 и 5. 45°C

Температура потока 3 и 6. 55°C

Указанные значения мощности применимы к компрессору, вентилятору и устройству управления при номинальном потоке теплоносителя. При выполнении операции, требующей оттаивания, соотношение значений входа и выхода уменьшается примерно на 10%.

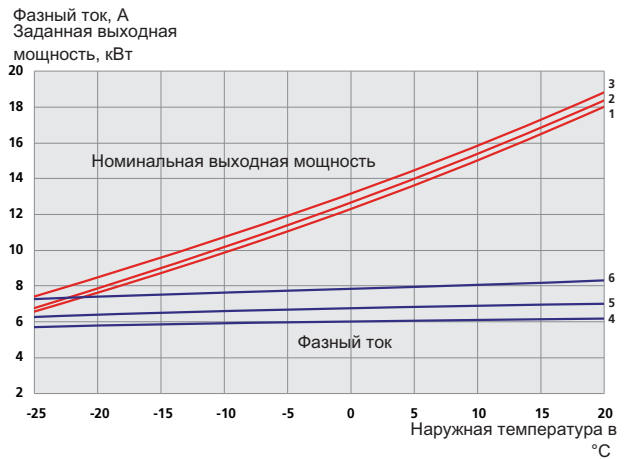

F2300-20

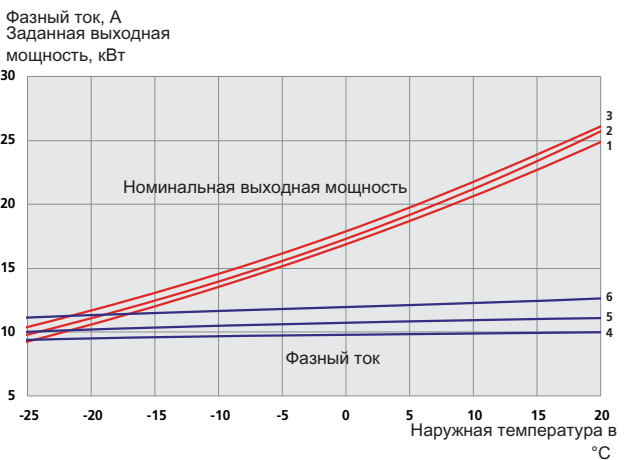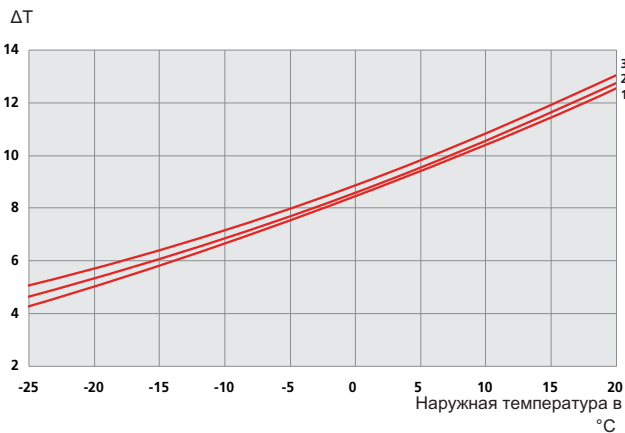

7 Управление - введение

Общие сведения

F2300 оснащен внутренним устройством электронного управления, которое обеспечивает выполнение функций, необходимых для работы теплового насоса, например, оттаивание, останов при макс./мин. температуре, подключение нагревателя компрессора, а также обеспечивает включение нагревателя поддона для сбора водного конденсата и отслеживание работы переключателей давления.

Возможно также считывание температуры, числа пусков и времени действия.

Встроенный контроллер настраивается во время установки и может использоваться в течение работы.


В обычных условиях эксплуатации владельцу дома нет необходимости в доступе к контроллеру.

F2300 оснащен встроенным датчиком обратной линии для ограничения температуры возврата.

Кроме того, возможно включение и выключение F2300 по сигналам другого управляющего оборудования или термостата. Управление F2300 посредством внутреннего модуля (аксессуара) NIBE описано в инструкции, прилагаемой к аксессуару.

Внутренний модуль обменивается данными с F2300, а это означает возможность настройки и считывания данных F2300 при помощи внутреннего модуля.

Навигация

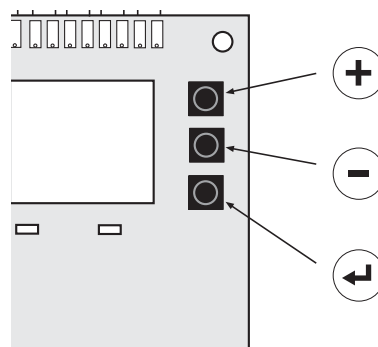

Кнопка "плюс"

Кнопка "плюс" (S1) используется для просмотра системы каналов (вперед) или увеличения значения выбранного параметра.

См. раздел "Управление" - "Описание каналов".



Кнопка "минус"

Кнопка "минус" (S2) используется для просмотра системы каналов (назад) или уменьшения значения выбранного параметра.

См. раздел "Управление" - "Описание каналов".



Кнопка ввода

Кнопка ввода (S3) применяется для входа в режим изменения и подтверждения изменений.

См. раздел "Управление" - "Описание каналов".

Чтобы изменить значение, войдите в режим изменения, нажав кнопку ввода. Изменяемое значение начнет мигать. Измените значение с помощью кнопки "Плюс" или "Минус". Изменение значения ускоряется, если кнопку "Плюс" или "Минус" удерживать нажатой в течение примерно 3 секунд. Подтвердите новое значение нажатием кнопки ввода. Значение перестанет мигать.

Инструкции разделены на три части: состояние, температура и устанавливаемые значения.

Для быстрого перемещения между различными типами нажмите кнопку ввода при выведенных на экран STATUS, TEMP. или ADJUST..

Пояснение дисплея

C0	F0	H0
S1		01

Компрессор: C0

Отображает текущее состояние компрессора.

- C0** Компрессор выключен, циркуляционный насос выключен
- C** Мигает, если компрессор пытается, но не может запуститься по условиям времени или высокой температуры возврата.
- C1** Компрессор включен, циркуляционный насос включен
- CC** Компрессор выключен, циркуляционный насос включен
- CD** Выполняется оттаивание

Вентилятор: F0

Вентилятор работает на двух скоростях: высокой и низкой. Скорость вращения вентилятора меняется в зависимости от температуры окружающей среды. Низкая скорость выбирается при высокой температуре окружающей среды для снижения выходной мощности. Вентилятор не вращается во время оттаивания. Если температура окружающей среды ниже указанной в следующей таблице, устанавливается высокая скорость вращения вентилятора.

Тип	Температура окружающей среды (°C)
14 кВт	20
20 кВт	20

- F0** Вентилятор выключен
- F1** Вентилятор включен, низкая скорость
- F2** Вентилятор включен, высокая скорость

Нагреватель: H0

При выключенном компрессоре нагреватель компрессора всегда включен.

Нагреватель поддона для сбора водного конденсата подключается во время оттаивания, когда температура окружающей среды равна или ниже 2,5 °C.

Нагреватель поддона для сбора водного конденсата подключается во время оттаивания, когда температура окружающей среды ниже 2 °C, если это разрешено в канале A14 и при условии, что компрессор работает. Он также включается при каждом третьем оттаивании.

- H0** Нагреватель компрессора выключен
Нагреватель поддона для сбора водного конденсата выключен
Нагреватель муфты выключен
- H1** Нагреватель компрессора включен
- H2** Нагреватель поддона для сбора водного конденсата включен
- H3** Нагреватель компрессора включен
Нагреватель поддона для сбора водного конденсата включен
- H4** Нагреватель муфты включен
- H5** Нагреватель компрессора включен
Нагреватель муфты включен
- H6** Нагреватель поддона для сбора водного конденсата включен
Нагреватель муфты включен
- H7** Нагреватель компрессора включен
Нагреватель поддона для сбора водного конденсата включен
Нагреватель муфты включен

Канал: S1

Отображает текущий канал. Смените каналы с помощью кнопки "Плюс" или "Минус".

Значение: 01

Отображает текущее значение. Увеличьте или уменьшите значение с помощью кнопки "плюс" или "минус" соответственно.

Условия управления

Условия управления, холодный наружный воздух.

- Если температура окружающей среды (канал T1) падает ниже температуры, заданной в канале A7, тепловой насос выключается, указывая 03 в канале S1. После этого одновременно срабатывают дополнительное реле и реле простоя.
- Если датчик температуры окружающей среды регистрирует температуру, значение которой минимум на 2,1 °C превышает температуру, заданную в канале A7, начинается отсчет времени.
- Когда отсчитываемое время достигнет 45 минут, дополнительное реле и реле простоя деактивируются, чтобы получить более благоприятную температуру для запуска компрессора.
- По истечении следующих 15 минут разрешается запуск компрессора, и через несколько секунд срабатывает дополнительное реле. Однако реле простоя остается деактивированным.
- Если температура окружающей среды в любой момент периода времени в 60 минут оказывается ниже значения в канале A7 + 2,1 °C, выполняется сброс счетчика. Отсчет возобновляется, только если температура достаточно повысится.

B = заданная температура холодного наружного воздуха (канал A7).

A = заданная температура холодного наружного воздуха + 2,1 °C.


1. Температура окружающей среды (канал T1) падает ниже температуры, заданной в канале A7 (B). Тепловой насос выключается, оба реле срабатывают.
2. Температура окружающей среды на 2,1 °C превышает температуру, заданную в канале A7 (A). Запускается отсчет времени с 0.
3. Температура окружающей среды падает ниже A. Отсчет времени прекращается, таймер сбрасывается.
4. Температура окружающей среды вновь возрастает выше A. Вновь запускается отсчет времени (с 0).
5. Отсчет времени достиг 45 минут. Оба реле деактивируются.
6. Отсчет времени достиг 60 минут. Запуск компрессора вновь разрешен.



ПРИМЕЧАНИЕ

Здесь важен датчик температуры окружающей среды теплового насоса.

Наружная температура

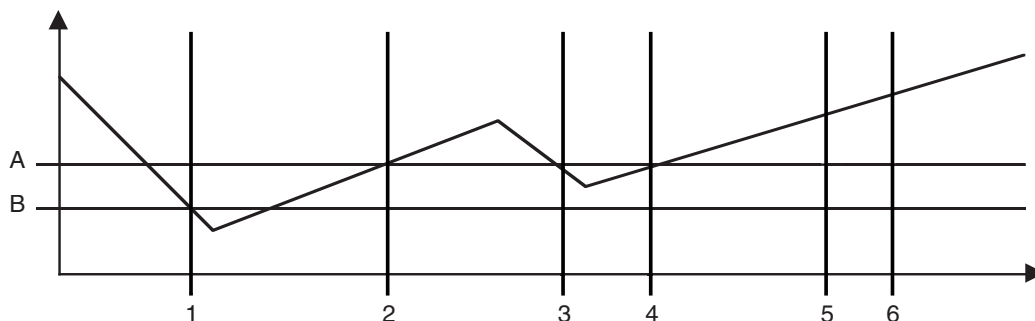

Условия управления оттаиванием

- Счетчик времени отсчитывает каждую минуту, если компрессор работает, а температура датчика испарителя (канал T7) падает ниже значения, заданного в канале A9.
- Когда отсчет времени достигает значения, заданного в канале A8, запускается оттаивание.
- Если нагреватель муфты активирован в канале A14, температура окружающей среды меньше или равна 2 °C и работает компрессор, нагреватель муфты включается при каждом третьем оттаивании. Нагреватель муфты предназначен для недопущения накопления льда на муфте вентилятора.
- Если устройство оттаивания вентилятора активировано в канале A15, в зависимости от температуры испарителя и при условии, что нагреватель муфты не работает, устройство оттаивания начинает работу. Устройство оттаивания вентилятора предназначено для недопущения накопления льда на лопастях вентилятора и передней решетке вентилятора.
- Если испаритель чрезмерно забит, начинается «безопасное оттаивание». Безопасное оттаивание может начаться раньше обычного оттаивания. Если выполняется 10 безопасных оттаиваний подряд, включается аварийный сигнал 19 (канал S1), являющийся непрерывным аварийным сигналом.

Оттаивание происходит следующим образом:

1. Четырехходовой клапан устанавливается на оттаивание
2. Вентилятор останавливается, а компрессор продолжает работать.
3. По завершении оттаивания четырехходовой клапан возвращается в положение режима отопления, а через 30 секунд включается вентилятор.
4. Во время оттаивания и в течение двух минут после него блокируются датчик температуры окружающей среды и аварийный сигнал высокой температуры возврата.

Возможны пять причин прекращения оттаивания:

1. Температура датчика испарителя достигла значения, заданного в канале A10 (штатный останов).
2. Оттаивание продолжается дольше времени, заданного в канале A11. Возможные причины: недостаточная мощность источника тепла и/или неправильное положение датчика испарителя, из-за чего показания температуры оказываются заниженными (в условиях низкой температуры наружного воздуха).
3. Температура на датчике возврата упала ниже 20 °C.
4. Во время оттаивания сработал переключатель высокого давления. Производится индикация аварийного сигнала 10 в канале S1, и работа компрессора прекращается. После двух минут работа компрессора возобновляется (если давление снизилось), в противном случае подается постоянный сигнал высокого давления (аварийный сигнал 06).
5. Температура на датчике потока упала ниже 4 °C.

8 Управление - каналы

Каналы состояния

Status

Эти каналы содержат состояния и статистику.

Канал

S1 Отображает рабочее состояние F2300.

Значение

- 01** Обычная работа.
- 02** Запущено оттаивание.
- 03** Низкая температура наружного воздуха.
- 04** Высокая температура возврата.
- 05** Сработал переключатель низкого давления (BP2).
- 06** Сработал переключатель высокого давления (BP1).
- 07** Сработали плавкий предохранитель двигателя (FC2), датчик последовательности фаз (BA1), датчик высокого давления (BP10) и/или внутреннее защитное устройство двигателя вентилятора.
- 08** Аварийный сигнал от датчика. Один из датчиков температуры неисправен.
- 09** Ошибка связи (только при подключенном внутреннем модуле NIBE).
- 10** Во время оттаивания сработал переключатель высокого давления (BP1) (сбрасывается автоматически)
- 11** Не используется.
- 12** Неправильно установлены датчики подающего трубопровода и обратной линии.
- 13** Высокая температура наружного воздуха. Выводится при температуре окружающей среды выше 40 °C.
- 14** Высокая температура потока.
- 15** Оттаивание прервано. Выводится в случае неудачного оттаивания 3 раза подряд.
- 16** Краткие периоды работы. Выводится, если время работы оказывается меньше 2 минут 3 раза подряд.
- 17** Аварийный сигнал нагретого газа. Выводится при температуре нагретого газа выше 135 °C. Аварийный сигнал сбрасывается автоматически при падении температуры ниже 60 °C. Если этот аварийный сигнал срабатывает 3 раза за 240 минут, то он становится непрерывным.
- 19** Низкая температура испарения. Выводится, если было выполнено 10 безопасных оттаиваний подряд.

S2 Значение

Отображает состояние компрессора.

- 00** Компрессор выключен.
- 01** Компрессор включен.
- XX** Компрессор заблокирован из-за аварийного сигнала.
- nn** Компрессор запустится через nn минут.

S3 Отображает количество запусков компрессора, суммарно.

S4 Отображает время работы компрессора в часах, суммарно.

S5 Отображает количество часов работы подключенного дополнительного источника тепла, суммарно.

S6 Показывает, включено ли какое-либо из дополнительных устройств.

Активный вход, обозначенный как 1.

Неактивный вход, обозначенный как 0.

S7 Аварийное состояние входа: HP (высокое давление), LP (низкое давление) и MS (защита двигателя). 1 означает нормальное состояние входа.

S7 1 / 1 / 1

S10 Номер версии программного обеспечения

Каналы температуры

Temp.

Эти каналы содержат текущие значения температуры.

Канал

T1 Температура, измеренная датчиком температуры окружающей среды (BT28).

T2 Температура, измеренная датчиком температуры потока (BT12).

T3 Температура, измеренная датчиком на обратной линии (BT3).

T4 Температура, измеренная датчиком всасываемого газа (BT17).

T5 Температура, измеренная датчиком нагретого газа (BT14).

T6 Температура, измеренная датчиком на жидкостной линии (BT15).

T7 Температура, измеренная датчиком испарителя (BT16).

Каналы настроек

Adjust.

Все настройки выполняются на этих каналах.

Канал

A1 Адрес для связи с внутренним модулем NIBE.

При подключении к внутреннему модулю NIBE данный канал должен быть на 1.

При подключении к внутреннему модулю NIBE (поддерживающему несколько тепловых насосов) данная настройка должна быть выбрана, чтобы каждый F2300 в системе получил уникальный адрес (1 – 9) для связи с внутренним модулем.

Например, 3 x F2300 в одной и той же системе распределены по адресам 1, 2 и 3. F2300, выполняющий нагрев воды, следует установить на 1.

A3 Перепад температуры возврата на соединении. После остановки компрессора из-за высокой температуры возврата последняя должна уменьшиться на заданное значение для возможности запуска компрессора. Это значение регулируется в интервале от 0 до 10 °C. Заводская настройка: 4 °C.

При подключенном внутреннем модуле NIBE данное меню нельзя изменить. Оно блокируется при 2 °C.

A4 Минимальное время в минутах между пусками компрессора. Это значение регулируется в интервале от 20 до 60 минут. Заводская настройка: 20 минут.

A5 Балансовая температура — заданная температура окружающей среды, при которой дополнительное реле может срабатывать по сигналу из канала A6, не оказывая влияния на работу компрессора. Дополнительное тепловое реле срабатывает впервые через время, заданное на канале A6. Это значение регулируется в интервале от -15 до +10 °C. Заводская настройка: 0 °C.

A6 Разрешается непрерывная работа компрессора перед подключением дополнительного источника тепла. Это значение регулируется в интервале от 1 до 120 минут. Заводская настройка: 120 минут.

A7 Температура остановки — заданное значение температуры окружающей среды, при котором срабатывает реле простоя и выключается F2300. Если температура остановки установлена между 0 и -20 °C, температура потока снижается линейно от -10 °C / 65 °C до -20 °C / 63 °C (см. диаграмму на стр. 41). Заводская настройка: -20 °C.

A8 Минимальное время работы, выработка тепла до разрешения нового оттаивания. Это значение регулируется в интервале от 10 до 90 минут. Заводская настройка: в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Тип	Минуты
14 кВт	60
20 кВт	55

A9 Температура пуска при разрешенном оттаивании (датчик испарителя). Это значение регулируется в интервале от 4 до 0 °C. Заводская настройка: 3 °C.

A10 Температура остановки для оттаивания (датчик испарителя). Это значение регулируется в интервале от 10 до 40 °C. Заводская настройка: 20 °C.

A11 Максимально допустимое время оттаивания. Это значение регулируется в интервале от 5 до 12 минут. Заводская настройка: 7 минут.



ПРИМЕЧАНИЕ

Какие-либо затруднения с оттаиванием устраняются увеличением значения в канале A11.

A12 Запуск процедуры оттаивания вручную. Измените значение с 0 на 1 и подтвердите нажатием кнопки ввода.

A13 Восстановление заводских установок по умолчанию. Измените значение с 0 на 1 и подтвердите нажатием кнопки ввода.

A14 Включите нагреватель муфты. Измените значение с 0 на 1 и подтвердите нажатием кнопки ввода.

A15 Включите устройство оттаивания вентилятора. Измените значение с 0 на 1 и подтвердите нажатием кнопки ввода.

9 Сбой климат-контроля

Поиск и устранение неисправностей



ПРИМЕЧАНИЕ

Работа с системами, под закрытыми крышками на винтах, проводится только квалифицированным инженером по монтажу или под его надзором.



ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку F2300 может подключаться к большому количеству внешних устройств, их следует проверять.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если для устранения неполадки требуется проведение работ, предполагающих открытие винтовых люков, необходимо выключить питание с помощью защитного переключателя.



ПРИМЕЧАНИЕ

Какие-либо затруднения с оттаиванием устраняются увеличением значения в канале A11.



ПРИМЕЧАНИЕ

Аварийный сигнал подтверждается прерыванием и последующим восстановлением напряжения на тепловом насосе.

Используйте следующие советы для устранения неполадок:

Основные действия

Начните с проверки следующих возможных источников неисправности:

- Тепловой насос работает или кабель питания F2300 подключен.
- Групповые и основные предохранители помещения.
- Прерыватель заземляющей цепи здания.
- Устройство защиты двигателя теплового насоса (FC2).

Низкая температура или отсутствие горячей воды

Данная часть главы поиска неисправностей применяется только в случае, если тепловой насос состыкован с нагревателем горячей воды.

- Обильное потребление горячей воды.
 - Дождитесь нагрева горячей воды.
- Неправильная настройка внутреннего модуля NIBE.
 - См. руководство по внутреннему модулю.

Низкая комнатная температура

- Закрыты термостаты в нескольких комнатах.

- Установите термостаты на максимум в как можно большем количестве комнат.
- Активирован внешний переключатель для изменения отопления помещений.
 - Проверьте все внешние переключатели.
- Неправильная настройка внутреннего модуля NIBE.
 - См. руководство по внутреннему модулю.

Высокая температура в помещении

- Активирован внешний переключатель для изменения отопления помещений.
 - Проверьте все внешние переключатели.
- Неправильная настройка внутреннего модуля NIBE.
 - См. руководство по внутреннему модулю.

F2300 не работает

- Не поступил сигнал запуска от внешнего управляющего оборудования.
 - Проверьте настройки управляющего оборудования.
- Перегорели предохранители.
 - Замените предохранители или сбросьте микровыключатели.
- Низкая температура наружного воздуха. Отображается как 03 в канале S1.
 - Подождите, пока температура окружающей среды поднимется на 2 °C выше значения остановки теплового насоса.
- Сработало реле высокого давления. Отображается как 06 в канале S1.
 - Проверьте, выпущен ли полностью воздух из системы. Проверьте предохранители. Проверьте, забит ли фильтр твердых частиц. Проверьте, вращается ли циркуляционный насос.
- Сработало реле низкого давления. Отображается как 05 в канале S1.
 - Проверьте, не забит ли воздухопровод.
- Температура окружающей среды выше 40 °C. Указывается как 13 в канале S1.
 - Подождите, пока температура окружающей среды опустится ниже 38,0°C.
- Низкая температура испарения. Отображается как 19 в канале S1.
 - Проверьте, не забит ли воздухопровод.
- Остановка вентилятора.
 - Проверьте, не забит ли воздухопровод.
- Запуск невозможен по условиям времени.
 - Дождитесь окончания заданных условий. (Мигание С на дисплее означает задание условий запуска.)
- Сработали плавкий предохранитель двигателя (FC2), датчик последовательности фаз (BA1), датчик высокого давления (BP10) и/или внутреннее защитное устройство двигателя вентилятора. (аварийный сигнал MS alarm). Отображается как 07 в канале S1.
 - Проверьте предохранители.
 - Проверьте правильность чередования фаз входящего электропитания.

- Неправильно установлены датчики подающего трубопровода и обратной линии. Отображается как 12 в канале S1.
 - Проверьте изоляцию трубы.
- Тепловой насос не оттаивает.
 - Проверьте температуру на датчике подающего трубопровода (канале T3). Если она ниже 10°C, тепловой насос не оттаивает. Проверьте температуру на датчике испарителя (канал T7). Если она превышает заданную температуру запуска, не происходит оттаивание (канал A9) теплового насоса во время работы компрессора.
- Высокая температура потока (T2). Отображается как 14 в канале S1.
 - Проверьте поток теплоносителя и фильтр твердых частиц, который может быть частично забит.
- Высокая температура возврата (T3). Отображается как 04 в канале S1.
 - Проверьте поток теплоносителя и запишите ограничения компрессора при низкой температуре окружающей среды.
- Оттаивание не удалось. Отображается как 15 в канале S1.
 - Проверьте поток теплоносителя.
- Краткие периоды работы. Отображается как 16 в канале S1.
 - Проверьте перепад температуры на соединении термостата. Проверьте температуру горячей воды при запуске во внутреннем модуле NIBE. Проверьте поток теплоносителя и фильтр твердых частиц, который может быть частично забит.
- Температура горячего газа выше 135 °C. Указывается как 17 в канале S1.
 - Обратитесь к специалисту по охлаждающему оборудованию.

Накопление льда в муфте вентилятора



ПРИМЕЧАНИЕ

Применимо в некоторых регионах.

- Нагреватель муфты (канал A14) не включен.
 - Включите нагреватель муфты в канале A14.

Накопление льда на лопастях вентилятора и передней решетке




ПРИМЕЧАНИЕ

Применимо в некоторых регионах.

- Устройство оттаивания вентилятора (канал A15) не включено.
 - Включите устройство оттаивания вентилятора в канале A15.

Размещение датчика

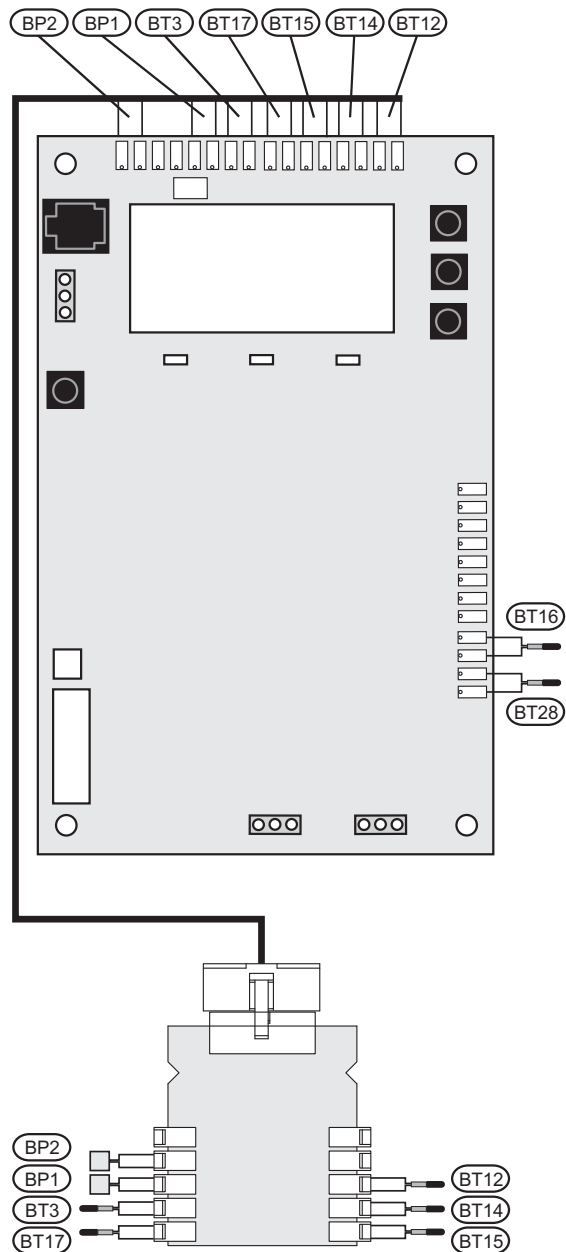

- BP1 Реле высокого давления
- BP2 Реле низкого давления
- BT3 Датчик температуры, обратная линия теплоносителя
- BT12 Датчик температуры, подводящий трубопровод конденсатора
- BT14 Датчик температуры, нагретый газ
- BT15 Датчик температуры, трубопровод жидкого хладагента
- BT16 Датчик температуры, испаритель
- BT17 Датчик температуры, всасываемый газ
- BT28 Датчик температуры окружающей среды

Данные датчика температуры

Температура (°C)	Сопротивление (кОм)	Напряжение (В пост. тока)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,785
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

Данные для датчика на выпуске

Температура (°C)	Сопротивление (кОм)	Напряжение (В)
40	118,7	4,81
45	96,13	4,77
50	78,30	4,72
55	64,11	4,66
60	52,76	4,59
65	43,64	4,51
70	36,26	4,43
75	30,27	4,33
80	25,38	4,22
85	21,37	4,10
90	18,07	3,97
95	15,33	3,83
100	13,06	3,68
105	11,17	3,52
110	9,59	3,36
115	8,26	3,19
120	7,13	3,01
125	6,18	2,84
130	5,37	2,67
135	4,69	2,50
140	4,10	2,33

Данные для датчика испарения, окружающей среды и всасывания газа

Температура (°C)	Сопротивление (кОм)	Напряжение (В пост. тока)
-50	77,58	4,71
-45	57,69	4,62
-40	43,34	4,51
-35	32,87	4,37
-30	25,17	4,21
-25	19,43	4,03
-20	15,13	3,82
-15	11,88	3,58
-10	9,392	3,33
-5	7,481	3,07
0	6,000	2,80
5	4,844	2,54
10	3,935	2,28
15	3,217	2,03
20	2,644	1,80
25	2,186	1,59
30	1,817	1,39
35	1,518	1,22
40	1,274	1,07
45	1,075	0,93
50	0,911	0,81
55	0,775	0,71
60	0,662	0,62
65	0,568	0,54
70	0,490	0,47
75	0,4233	0,41
80	0,367	0,36
85	0,320	0,32
90	0,280	0,28
95	0,245	0,25
100	0,216	0,22

10 Аксессуары



EVP 510

Внутриконтратный модуль.
 Артикул № 069 080



VPA

Бак горячей воды с двойной рубашкой
 VPA 300/200 Артикул № 088 710
 VPA 450/300 Артикул № 088 660
 VPAS 300/450 Медь, Артикул № 087 720
 VPAS 300/450 Эмаль, Артикул № 087 710



VPB

Нагреватель горячей воды со змеевиком нагрева
 VPB 500* Артикул № 083 220
 VPB 750* Артикул № 083 230
 VPB 1000 Артикул № 083 240
 * Только F2300 – 14 кВт.




SMO 10

Блок управления
 Артикул № 089 638




HR 10

Вспомогательное реле
 Артикул № 089 423




VT 10

Термостат системы отопления
 Артикул № 418 801



ELK 15

Электронагреватель 15 кВт
 Артикул № 069 022




VST 20

Управление расходом горячей воды
 Трехходовой клапан, DN 32 (1 1/4 дюйма)
 Макс. рекомендованная мощность нагрева, 40 кВт
 Артикул № 089 388




KVR 10

Трубы для отвода водного конденсата, различной длины. Макс. длина указана в скобках.
 KVR 10-10, 1 м (1 м) Артикул № 067 171
 KVR 10-30, 3 м (2,5 м) Артикул № 067 172
 KVR 10-60, 5 м (5 м) Артикул № 067 173



EP 26

Электрический бойлер 26 кВт
 Артикул № 069 320





EP 42

Электрический бойлер 42 кВт
 Артикул № 069 321

11 Технические данные

Габариты и расположение

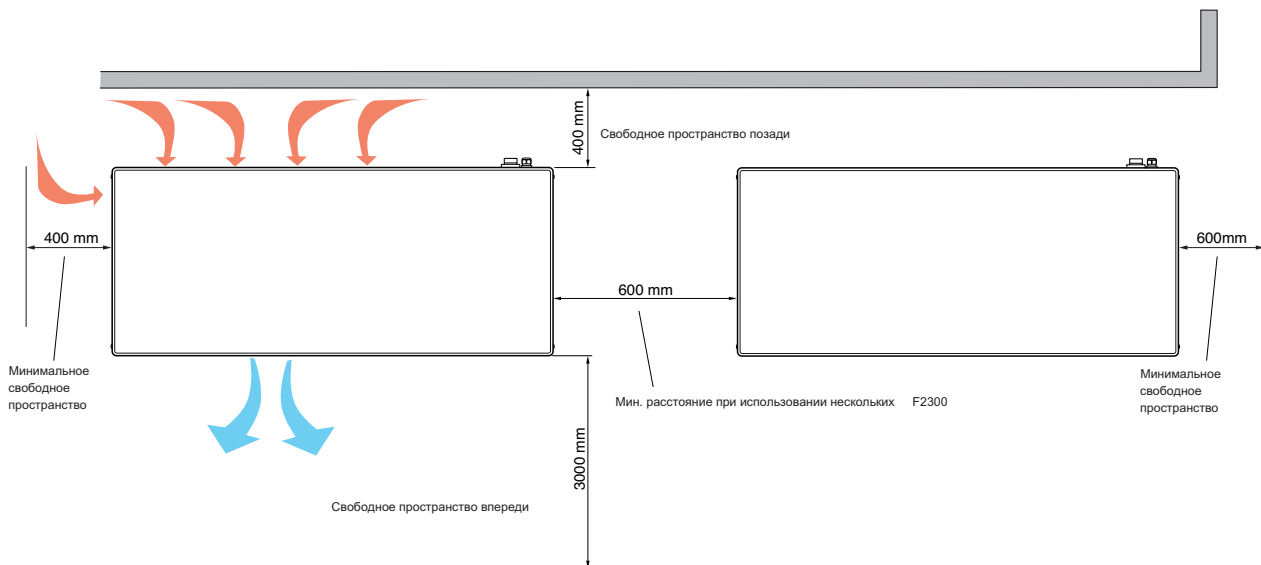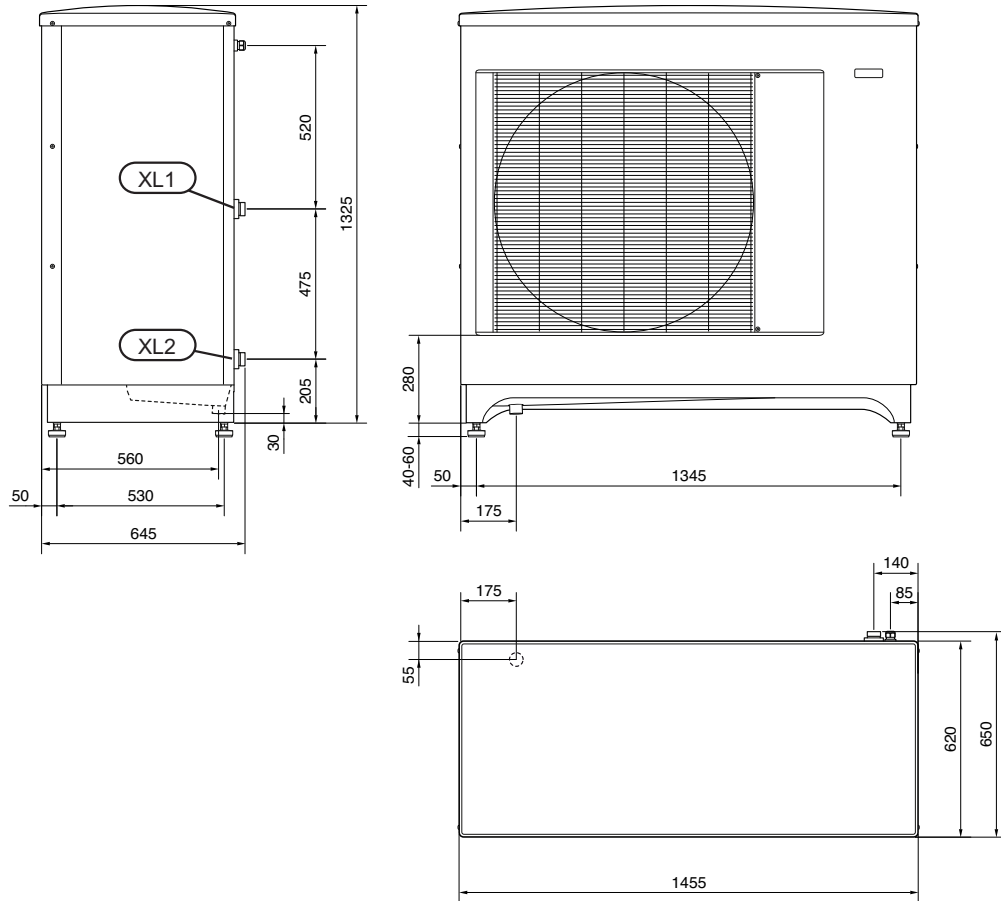


Уровни звукового давления

F2300 обычно размещается у стены дома, образуя направленный источник звука, что может создать определенные неудобства. Поэтому следует выбрать для установки место, откуда звуковые помехи соседям будут минимальны.

На уровень звукового давления влияют стены, кирпичи, перепады высот и т. п., и все эти параметры следует принимать во внимание как ориентировочные.

F2300 работает при высокой или низкой скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры окружающей среды.

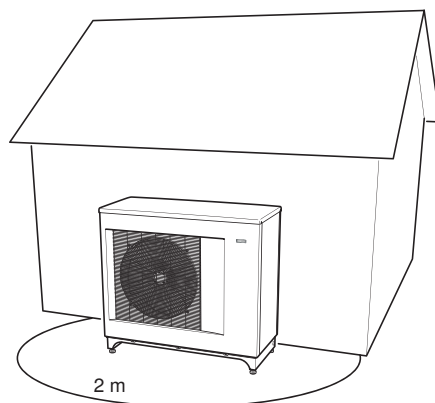

		F2300-14	F2300-20
Уровень шума согласно стандарту EN12102 при 7/45	$L_{w(A)}$	50/62	53/62
Уровень звукового давления на расстоянии 2 м. Низкая/высокая скорость вращения вентилятора	дБ (A)	39/51	42/51

Технические характеристики

3x400 В		14	20
Данные выходной мощности при номинальных потоках ¹⁾			
15/55 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности	кВт/кВт/-	17,0/4,49/3,79	23,6/6,43/3,68
7/35 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности	кВт/кВт/-	14,1/2,96/4,77	19,6/4,22/4,63
2/45 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности	кВт/кВт/-	13,1/3,58/3,65	17,9/5,11/3,49
-7/45 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности	кВт/кВт/-	10,7/3,50/3,06	14,6/4,92/2,96
-7/55 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности	кВт/кВт/-	11,0/4,24/2,59	15,2/5,95/2,55
-15/55 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности	кВт/кВт/-	9,16/4,11/2,23	12,7/5,69/2,23
Данные выходной мощности по стандарту EN 14511 ²⁾			
10/35 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	15,49/3,20/4,84	20,85/4,47/4,66
7/35 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	13,8/3,14/4,39	17,7/4,37/4,04
7/45 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	14,1/3,83/3,69	18,3/5,38/3,41
7/55 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	15,22/4,78/3,18	19,04/6,55/2,91
2/35 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	11,84/3,08/3,84	15,46/4,38/3,53
2/45 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	12,27/3,74/3,28	15,95/5,28/3,02
-7/35 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	9,41/3,03/3,10	12,83/4,32/2,97
-7/45 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	9,72/3,66/2,65	13,28/5,15/2,58
-15/35 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	7,49/2,96/2,53	10,37/4,2/2,47
-15/45 Поставляемая/затрачиваемая мощность/коэффициент теплопроизводительности _{EN14511}	кВт/кВт/-	7,74/3,52/2,20	10,73/4,97/2,16
Электрические данные			
Номинальное напряжение		400 В 3НАС 50 Гц	
Макс. рабочий ток, тепловой насос	A _{среднеквадр.}	12	16
Макс. рабочий ток, компрессор	A _{среднеквадр.}	8,2	12,8
Пусковой ток	A _{среднеквадр.}	31,8	39,6
Макс. допустимое сопротивление в точке соединения ³⁾	Ом	-	-
Номинальная выходная мощность вентилятора (низкая/высокая скорость)	Вт	100/224	100/224
Плавкий предохранитель	A _{среднеквадр.}	16	16
Контур хладагента			
Тип хладагента		R407C	
Тип компрессора		Спиральный	
Объем	кг	2,2	2,8

3x400 В		14	20
Значение отсечения для реле высокого давления	МПа	3,2 (32 бар)	
Разность давлений для реле высокого давления	МПа	-0,7 (-7 бар)	
Значение отсечения для реле низкого давления	МПа	0,02 (0,2 бар)	
Разность давлений для реле низкого давления	МПа	0,06 (0,6 бар)	
Рассол			
Поток воздуха (низкий/высокий)	м³/ч	3700/6000	3700/6000
Мин./макс. темп. воздуха	°С	-25/40	
Система оттаивания		Оттаивание нагретым газом	
Теплоноситель			
Мин./макс. давление в системе теплоносителя	МПа	0,05/0,3 (0,5/3 бар)	
Мин./макс. поток	л/с	0,33/0,67	0,47/0,94
Номинальный поток ⁴⁾	л/с	0,33	0,47
Внутреннее падение давления при номинальном потоке	кПа	4,5	4,5
Макс./мин. темп. теплоносителя при непрерывной работе	°С	65/25	
Патрубок для теплоносителя, внешн. резьба	мм	G1 1/4" (Ø 32 мм)	
Размеры и вес			
Ширина	мм	1455	
Глубина	мм	620	
Высота с основанием	мм	1385	
Масса (без упаковки)	кг	225	230
Разное			
Класс защиты корпуса		IP 24	
Цвет		темно-серый	
Деталь №		067 063	067 064

¹⁾Указанные значения мощности применимы к компрессору, вентилятору и устройству управления при номинальном потоке теплоносителя. При выполнении операции, требующей оттаивания, соотношение значений входа и выхода уменьшается примерно на 10%.


²⁾Номинальные значения выходной мощности, включая оттаивание, согласно EN14511 при уровне потока теплоносителя в соответствии с $\Delta T=5$ К при 7/45.

³⁾Макс. допустимое сопротивление в точке, подключенной к сети электроснабжения, по стандарту EN 61000-3-11. Пусковые токи могут вызвать падение пробивного напряжения, который может влиять на другое оборудование в неблагоприятных условиях. Если импеданс в точке, подключенной к сети электроснабжения, превышает заданную уставку, возможен сбой. Если импеданс в точке, подключенной к сети электроснабжения, превышает заданную уставку, проконсультируйтесь с поставщиком электроэнергии перед приобретением оборудования.

⁴⁾Номинальный поток в соответствии с $\Delta T=10$ К при 7/45.


Рабочая зона

Температура воды

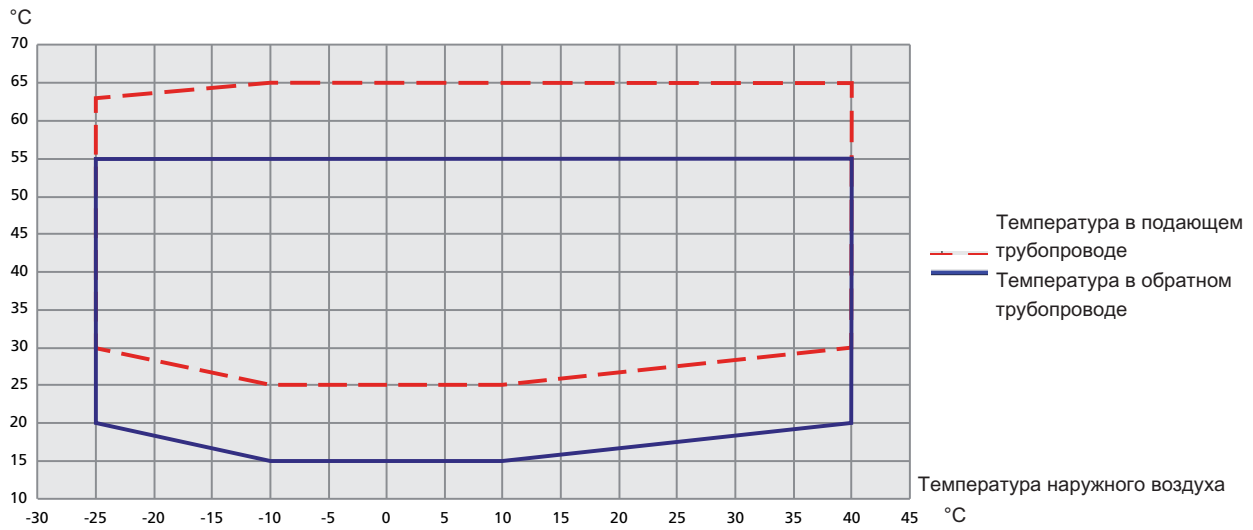


На непродолжительное время разрешается снижение рабочей температуры на стороне воды, например, при запуске.


Электрическая схема

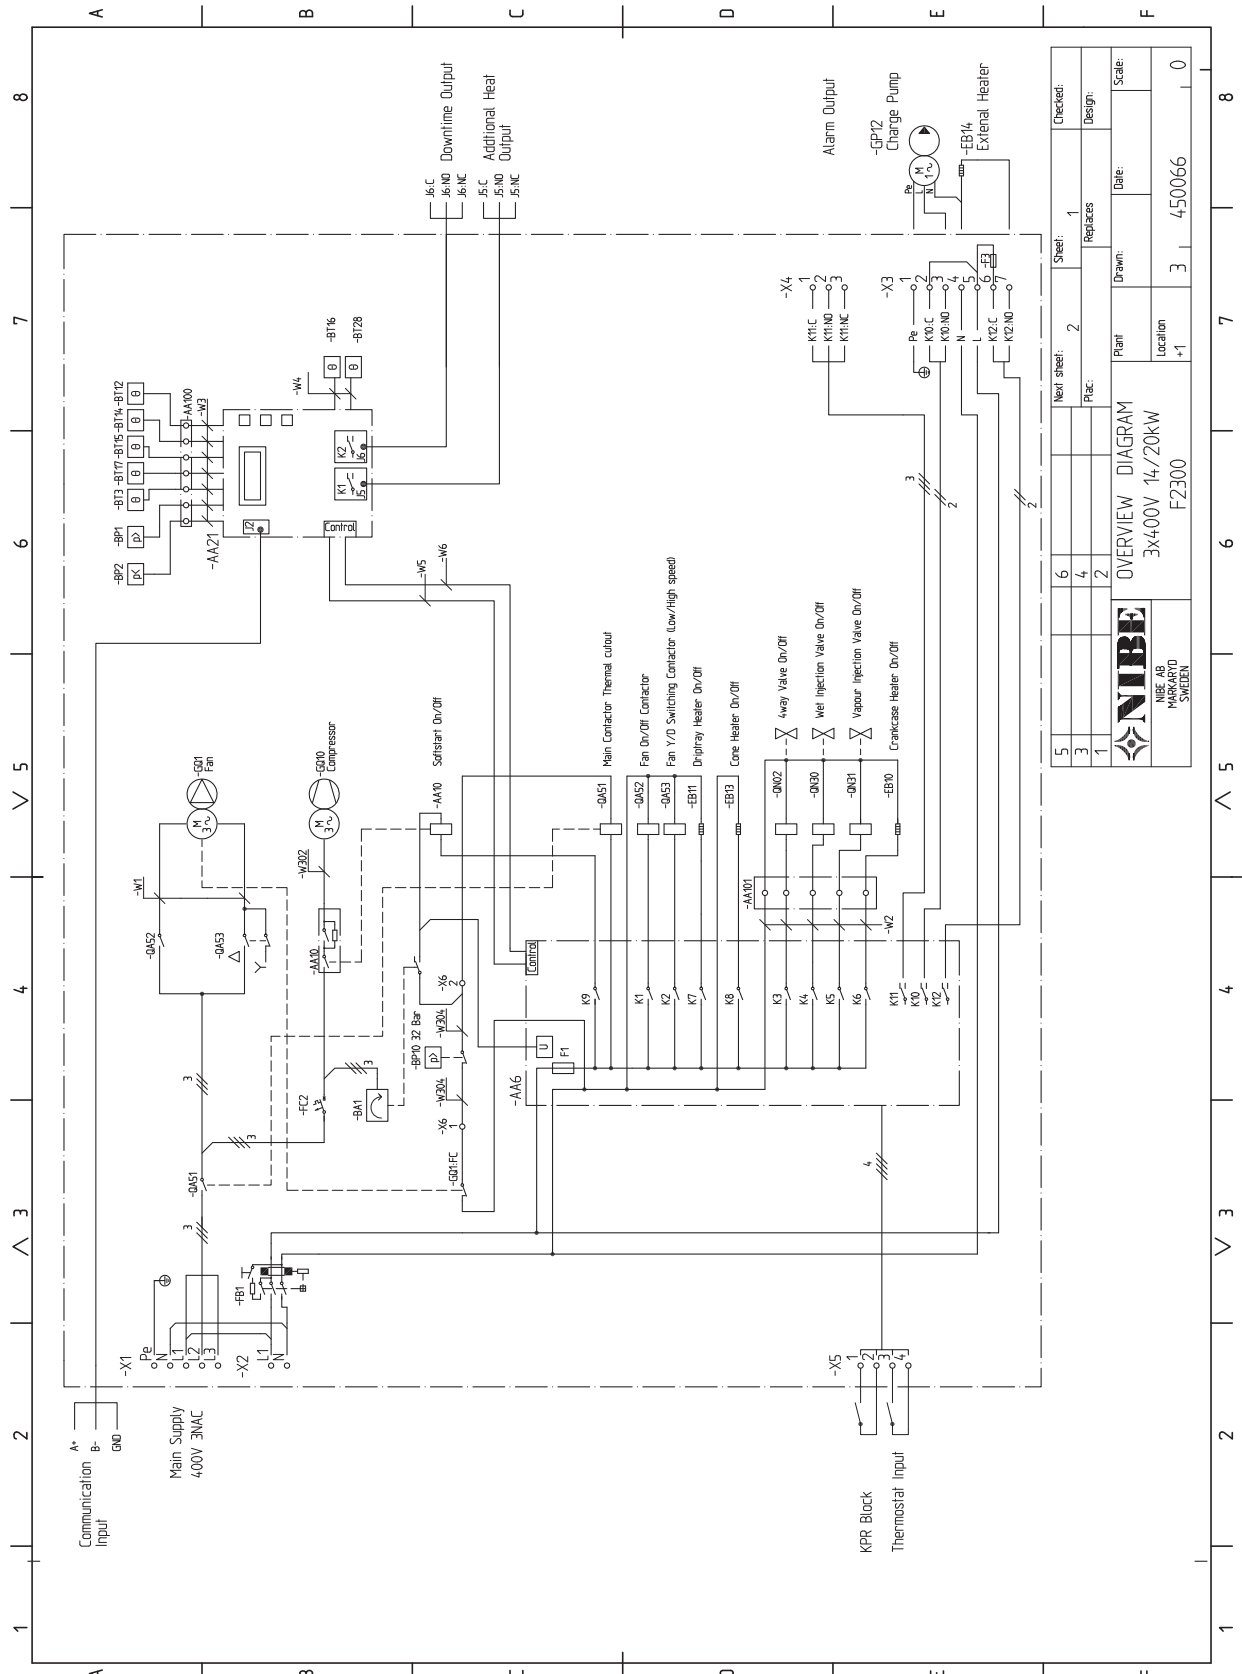


5	6	7	8
3	4	5	6
1	2	3	4
NIBE NIBE AB HANNOVER SYRBEI			
OVERVIEW DIAGRAM 3x400V 14/20kW F2300			
Checked:	Sheet: 1	Replaces:	Design:
Design:	Plant:	Date:	Scale:
Location:	+1	3	450066
0			

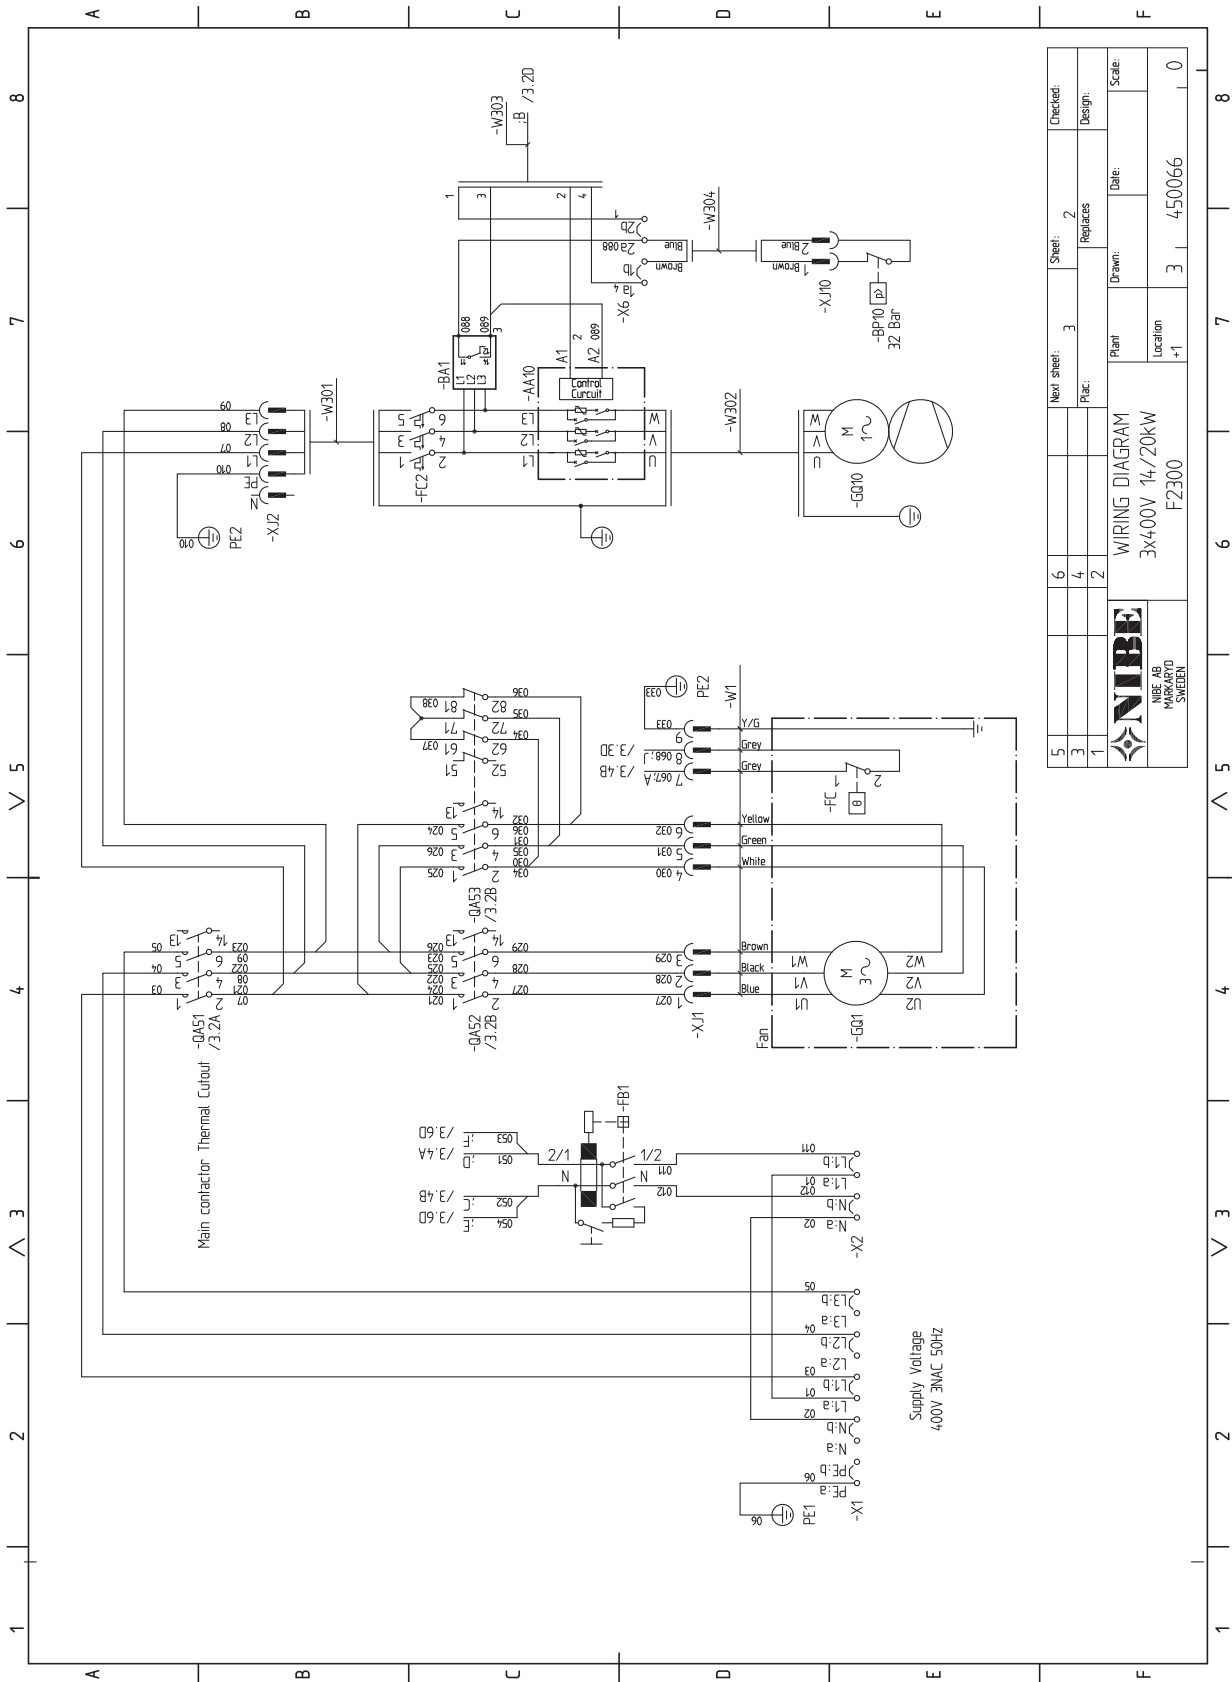

5	6	7	8
3	4	5	6
1	2	3	4
NIBE NIBE AB MARKARVD SWEDEN			
WIRING DIAGRAM 3x400V 14/20kW F2300			
Sheet: 2		Checked:	
Replaces:		Design:	
Drawn:		Date:	
Plant:		Scale:	
Location: +1		3 450066	
		0	

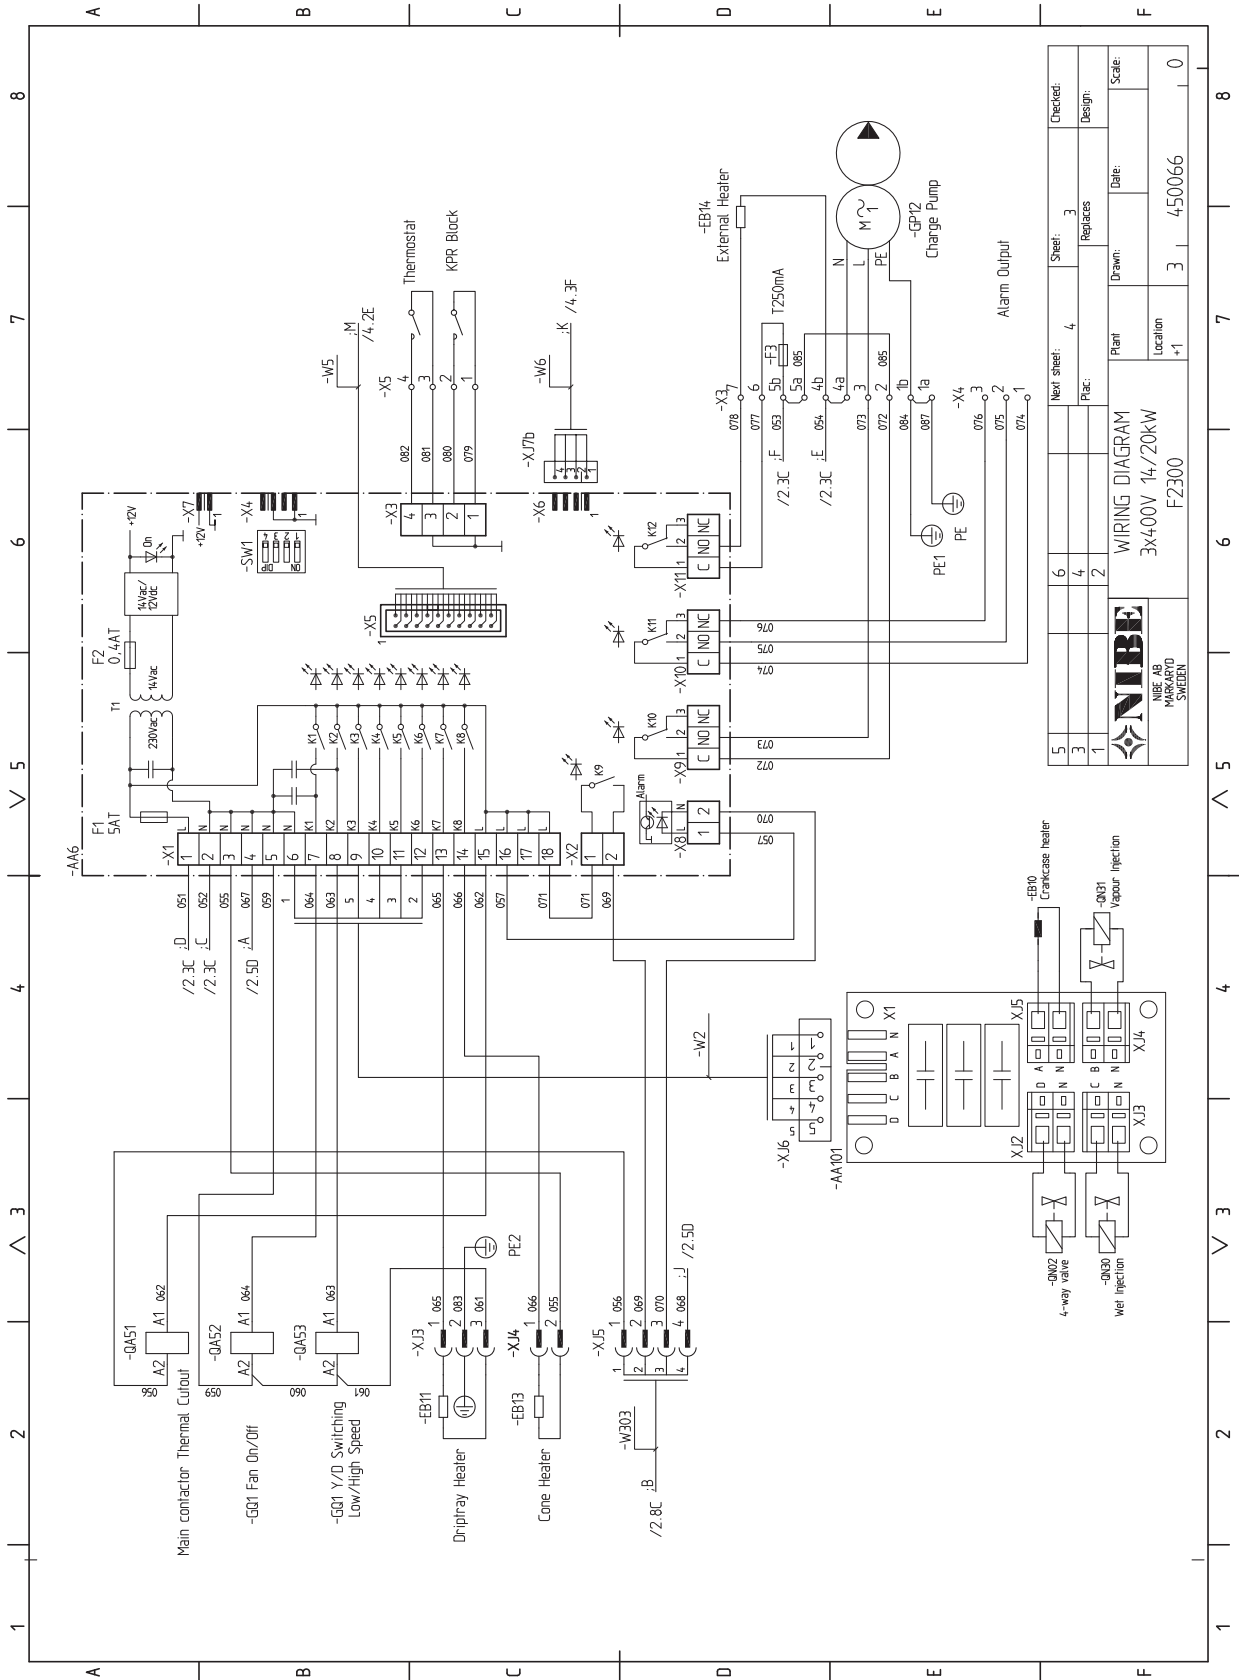

5	Checked:	
3	Sheet:	3
1	Replaces:	4
	Design:	
	Scale:	
	Date:	
	Drawn:	3
	Location:	*1
	Plant:	F2300
	WIRING DIAGRAM	
	3x400V 14/20kW	
	F2300	
	NIBE AB	
	INDUSTRIAL SWITZEN	

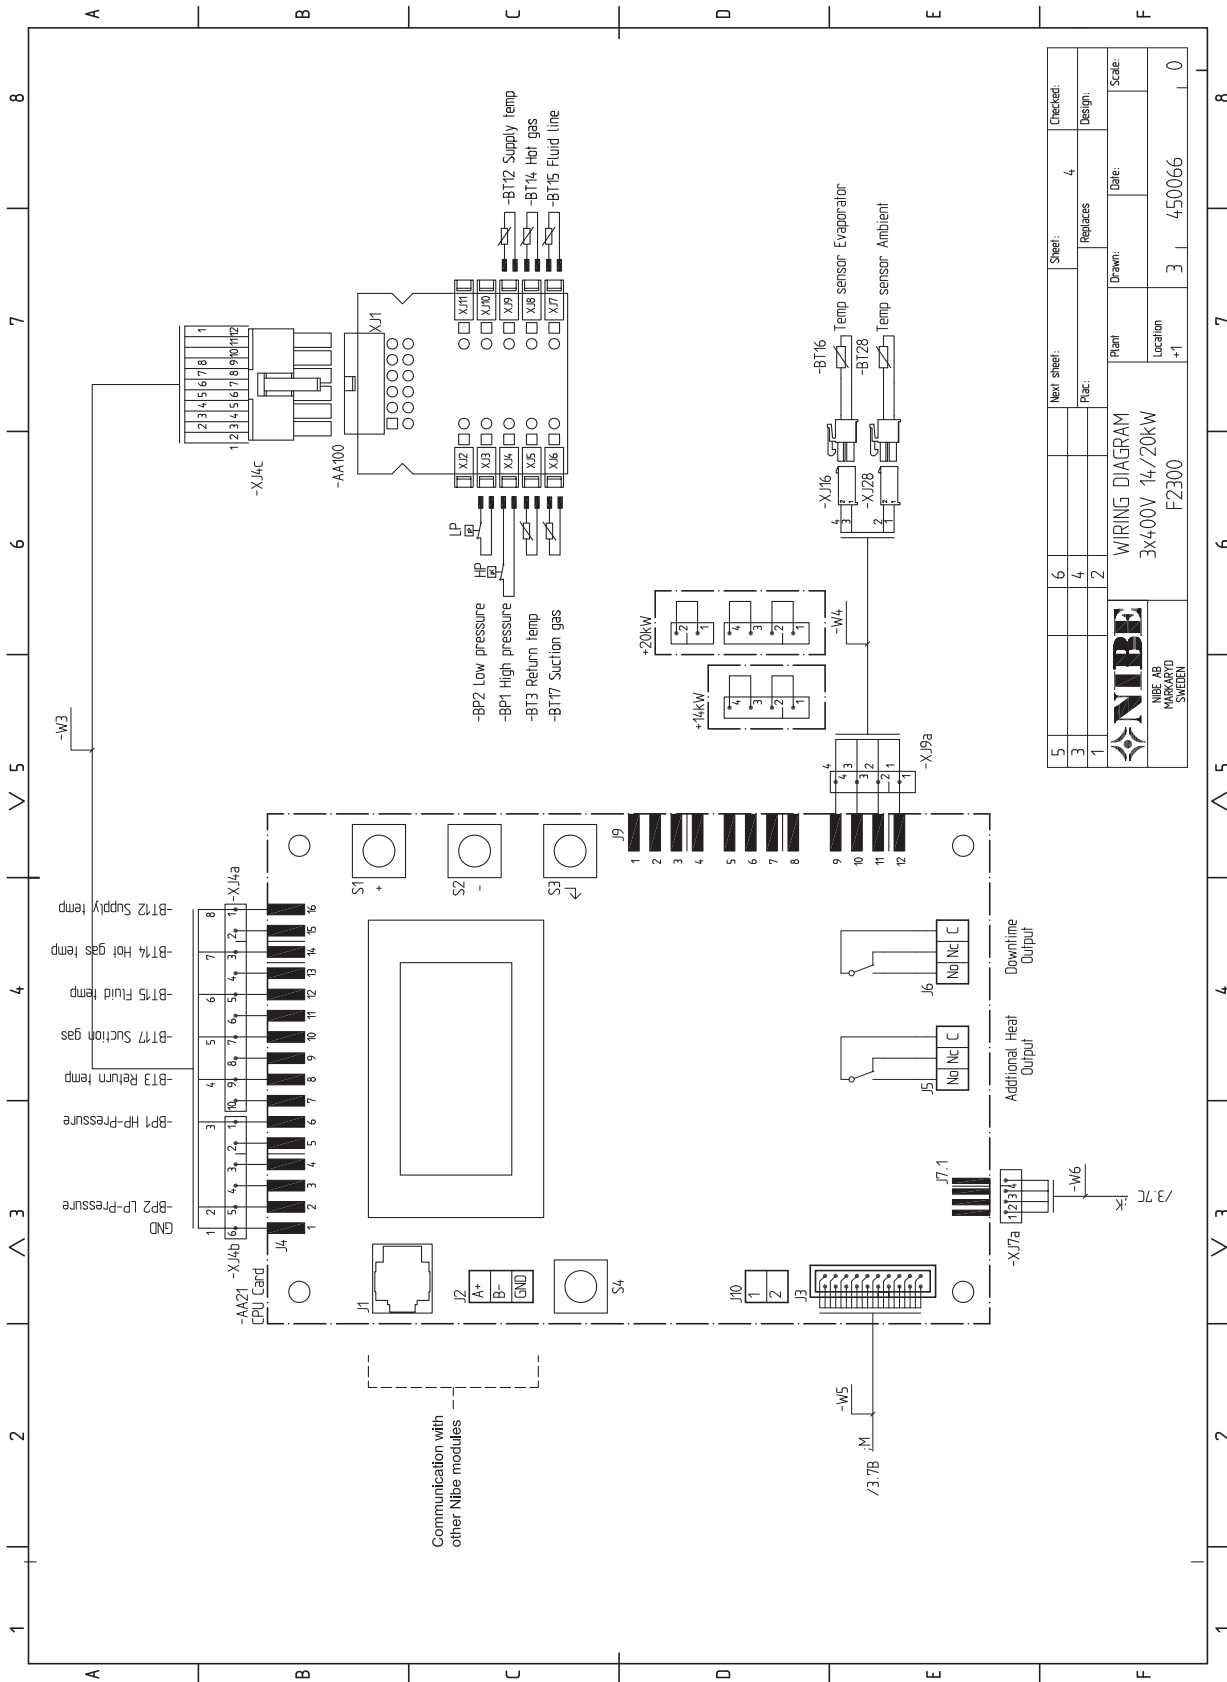

5	Next sheet:	Sheet:	Checked:
3	4	4	4
1	Replaces:	Design:	
	2		
WIRING DIAGRAM		Part:	Scale:
3x400V 14/20kW		Date:	
F2300		Location	0
		+1	450066
		3	



Таблица перевода

Английский	Перевод
4-way valve	Четырехходовой клапан
Additional heat output	Вспомогательный выход
Alarm	Аварийная сигнализация
Alarm output	Выход аварийных сигналов
Ambience temp	Датчик температуры окружающей среды
Charge pump	Нагнетательный насос
Communication input	Коммуникационный вход
Compressor	Компрессор
Cone heater	Нагреватель муфты
Control	Управление
CPU card	Плата центрального процессора
Crank case heater	Нагреватель компрессора
Downtime output	Выход простоя
Drip tray heater	Нагреватель поддона для сбора конденсата
Evaporator temp.	Испаритель, датчик температуры
External heater (Ext. heater)	Внешний нагреватель
Fan	Вентилятор
Fan high speed	Высокая скорость вентилятора
Fan low speed	Низкая скорость вентилятора
Fluid line temp.	Жидкостная линия, датчик температуры
High pressure pressostat	Реле высокого давления
KPR block	Компрессор заблокирован
Low pressure pressostat	Реле низкого давления
Main supply	Питание
On/Off	Вкл./выкл.
Return line temp.	Возвратная линия, датчик температуры
Softstart	Устройство плавного пуска
Supply line temp.	Линия потока, датчик температуры
Supply voltage	Ввод питания/напряжение
Temperature sensor, Hot gas	Датчик температуры, нагретый газ
Temperature sensor, Suction gas	Датчик температуры, всасываемый газ
Thermostat input	Вход термостата

12 Оглавление

Оглавление

- Б**
 - Балансовая температура, 23
- В**
 - Важная информация, 2
 - Информация по технике безопасности, 2
 - Варианты стыковки, 17
 - Ввод в эксплуатацию и регулировка, 23
 - Балансовая температура, 23
 - Заполнение системы теплоносителем и удаление воздуха, 23
 - Нагреватель компрессора, 23
 - Переналадка, сторона теплоносителя, 24
 - Подготовка, 23
 - Проверка чередования фаз, 23
 - Пусковые работы и технический контроль, 24
 - Регулирование, поток теплоносителя, 25
 - Реле плавного пуска, 23
 - Температура остановки, 23
 - Внешняя индикация общих аварийных сигналов, 22
- Г**
 - Габариты и расположение, 37
- Д**
 - Дополнительное оборудование, 36
 - Дополнительные соединения, 21
 - Внешняя индикация общих аварийных сигналов, 22
 - Дополнительный нагрев / простой, 22
 - Управление посредством термостата, 21
 - Дополнительный нагрев / простой, 22
 - Доставка и обращение, 7
 - Зона установки, 11
 - Поставляемые компоненты, 11
 - Сборка, 7
 - Снятие боковой крышки, 12
 - Транспортировка и хранение, 7
- З**
 - Заполнение системы теплоносителем и удаление воздуха, 23
 - Зона установки, 11
- И**
 - Информация по технике безопасности, 2
 - Контактная информация, 6
 - Маркировка, 2
 - Меры предосторожности, 2
 - Проверка установки, 5
 - Серийный номер, 4
 - Символы, 2
- К**
 - Каналы настроек, 31
 - Каналы состояния, 30
 - Каналы температуры, 30
 - Кнопка "минус", 26
 - Кнопка "плюс", 26
 - Кнопка ввода, 26
 - Конструкция теплового насоса, 13
 - Размещение компонентов, 13
 - Размещение компонентов электрошкафа, 15
 - Список компонентов, 13, 14
 - Список компонентов электрошкафа, 15
 - Контактная информация, 6
- М**
 - Маркировка, 2
 - Меры предосторожности, 2
- Н**
 - Навигация, 26
 - Кнопка "минус", 26
 - Кнопка "плюс", 26
 - Кнопка ввода, 26
 - Нагнетательный насос, 16, 20
 - Предотвращение замораживания, 20
 - Нагреватель компрессора, 23
- П**
 - Падение давления, сторона теплоносителя, 16
 - Переналадка, сторона теплоносителя, 24
 - Подготовка, 23
 - Подключение внешнего управляющего напряжения, 20
 - Поиск и устранение неисправностей, 32
 - Размещение датчика, 33
 - Поставляемые компоненты, 11
 - Пояснение дисплея, 27
 - Предотвращение замораживания, 20
 - Проверка установки, 5
 - Проверка чередования фаз, 23
 - Пусковые работы и технический контроль, 24
- Р**
 - Размещение датчика, 33
 - Регулирование, поток теплоносителя, 25
 - Реле плавного пуска, 23
- С**
 - Сбой климат-контроля, 32
 - Поиск и устранение неисправностей, 32
 - Сборка, 7
 - Серийный номер, 4
 - Символы, 2
 - Снятие боковой крышки, 12
 - Соединение дополнительного оборудования, 22
 - Соединение электропитания, 19
 - Соединения, 19
 - Подключение внешнего управляющего напряжения, 20
 - Соединения труб с теплоносителем, 16
- Т**
 - Температура остановки, 23
 - Технические данные, 37, 39
 - Габариты и расположение, 37
 - Технические данные, 39
 - Уровни звукового давления, 38
 - Электрическая схема, 42
 - Транспортировка и хранение, 7
 - Трубные соединения, 16
 - Варианты стыковки, 17
 - Нагнетательный насос, 16
 - Общие сведения, 16
 - Объемы воды, 16
 - Падение давления, сторона теплоносителя, 16
 - Соединения труб с теплоносителем, 16
- У**
 - Управление, 26, 30
 - Управление - введение, 26
 - Управление - каналы, 30
 - Управление - введение, 26
 - Навигация, 26
 - Общие сведения, 26
 - Пояснение дисплея, 27
 - Условия управления, 28
 - Условия управления, холодный наружный воздух., 28
 - Условия управления оттаиванием, 29
 - Управление - каналы, 30
 - Каналы настроек, 31
 - Каналы состояния, 30
 - Каналы температуры, 30
 - Управление посредством термостата, 21

Уровни звукового давления, 38
Условия управления, 28
Условия управления, холодный наружный воздух., 28
Условия управления оттаиванием, 29

Э

Электрическая схема, 42
Таблица перевода, 46

Электрические соединения, 18
Дополнительные соединения, 21
Нагнетательный насос, 20
Общие сведения, 18
Соединение дополнительного оборудования, 22
Соединение электропитания, 19
Соединения, 19
Электрошкаф, 15

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu



031755